

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 354E6 ED

Мощность	kW	15,119		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 10040

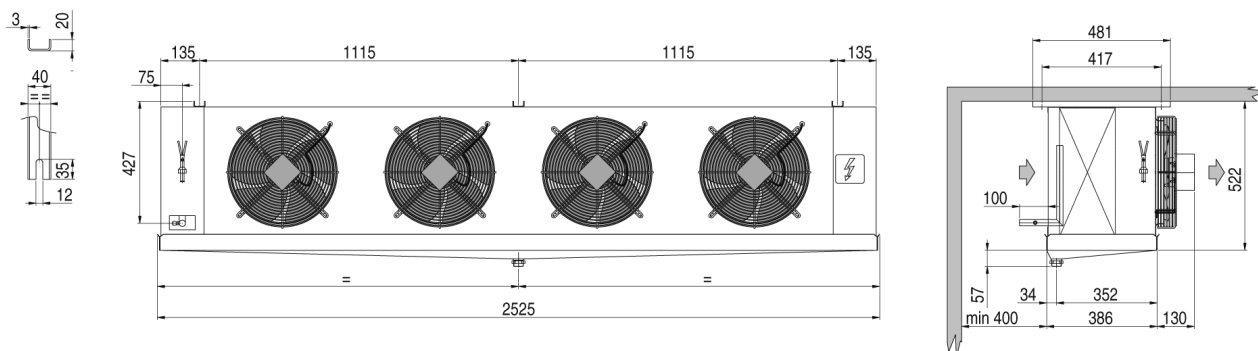

Вес	kg	83,000		
Внешняя поверхность	m2	7,36	Внутренняя поверхность	m2 42,10
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение	35 mm
Объем труб	dm3	12,90	Расстояние между ламелями	mm 6
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	6300
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm 350
Поток воздуха	m3/h	10040	Выброс воздуха	m 21,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1420
Вентил.	A	3,84	Суммарная мощность	Watt 740
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.