

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 502B6 ED

Мощность	kW	28,205			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	13065

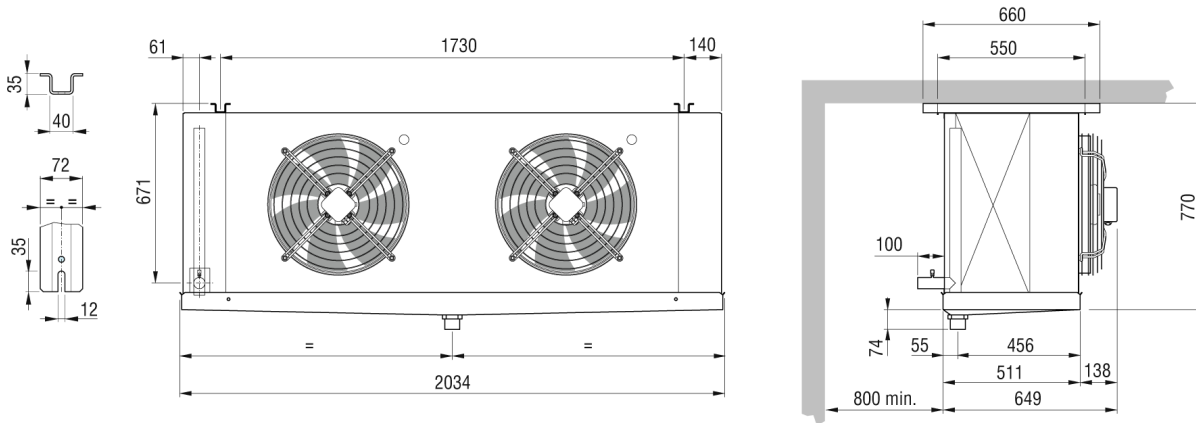

Вес	kg	145,000			
Внешняя поверхность	m2	17,10	Внутренняя поверхность	m2	97,60
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объем труб	dm3	30,20	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	10200
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m3/h	13065	Выброс воздуха	m	28,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	3,6	Суммарная мощность	Watt	1720
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	55			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.