

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 503A6 ED

Мощность	kW	37,768			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	20745

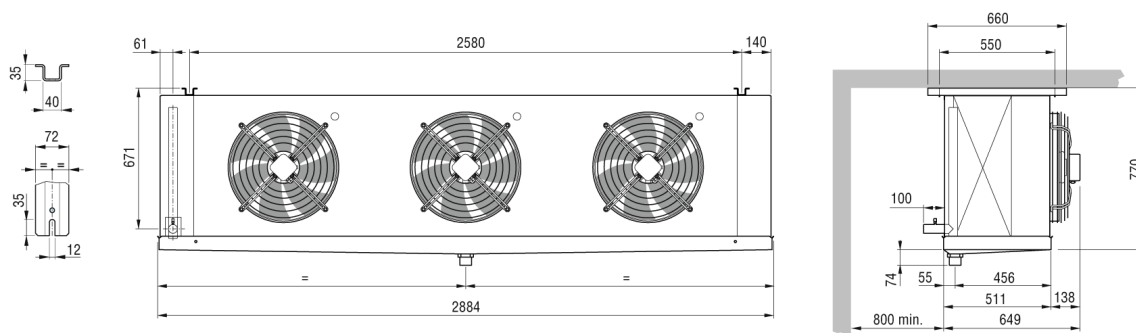

Вес	kg	180,000			
Внешняя поверхность	m2	19,30	Внутренняя поверхность	m2	110,00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm3	33,60	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	15000
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m3/h	20745	Выброс воздуха	m	29,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	5,4	Суммарная мощность	Watt	2580
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	56			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.