

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"


Проверка Воздухоохладитель

15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x DFE 33EH3 ED	Обеспечить систему соответствующей оттайкой				
Мощность	kW	8,474			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4350

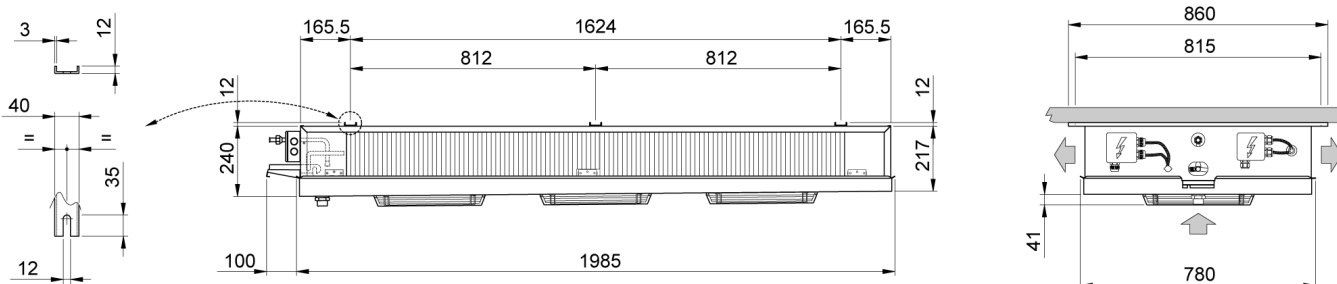

Вес	kg	52,000			
Внешняя поверхность	m2	4,15	Внутренняя поверхность	m2	42,88
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm3	8,60	Расстояние между ламелями	mm	3.5
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	4500
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	4350	Выброс воздуха	m	9,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	1,5	Суммарная мощность	Watt	330
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	44			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигателях вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.