

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"


Проверка Воздухоохладитель

15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x DFE 35EH3 ED	Обеспечить систему соответствующей оттайкой				
Мощность	kW	14,272			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	7250

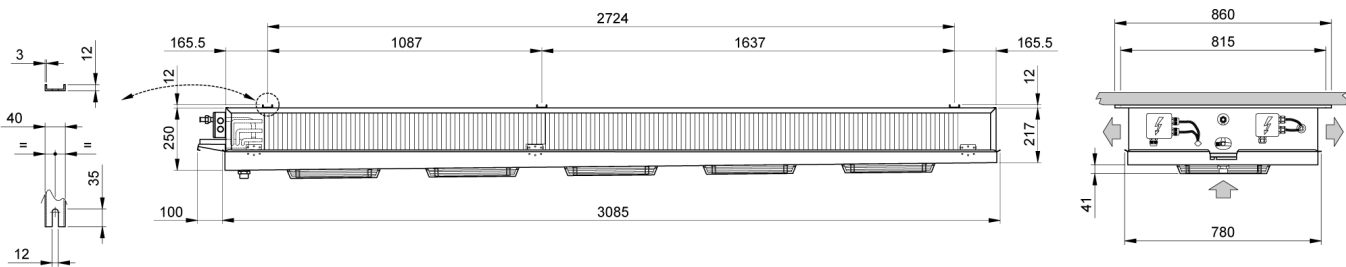

Вес	kg	83,000			
Внешняя поверхность	m2	6,91	Внутренняя поверхность	m2	71,46
Входное подсоединение		5/8" SAE	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm3	12,60	Расстояние между ламелями	mm	3.5
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	7500
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	7250	Выброс воздуха	m	12,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	2,5	Суммарная мощность	Watt	550
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	46			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.