

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


12.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x EVS 521/B ED

Мощность	kW	3,220			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	1400

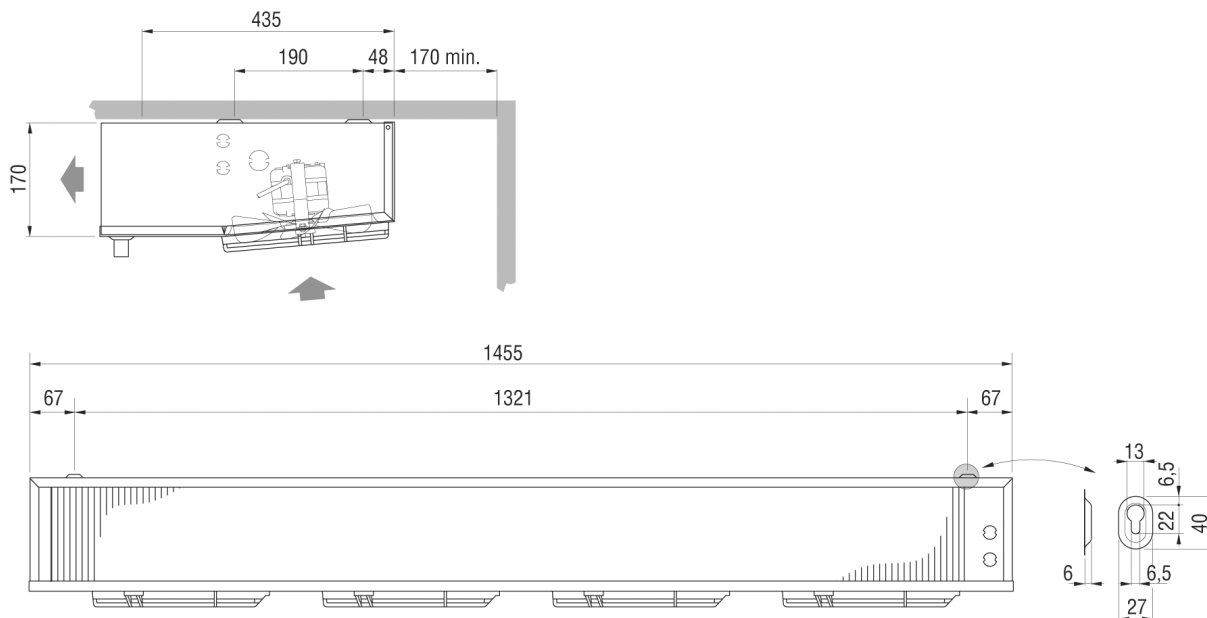

Вес	kg	23,000			
Внутренняя поверхность	m2	2,40	Внешняя поверхность	m2	12,70
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		16 mm
Объем труб	dm3	3,20	Расстояние между ламелями	mm	4.5 / 9
Сливное подсоединение		1/2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	1600
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	200
Поток воздуха	m3/h	1400	Выброс воздуха	m	4,5
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1,4	Суммарная мощность	Watt	212
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	38			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.