

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 63B10 ED

Мощность	kW	71,542			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	45060

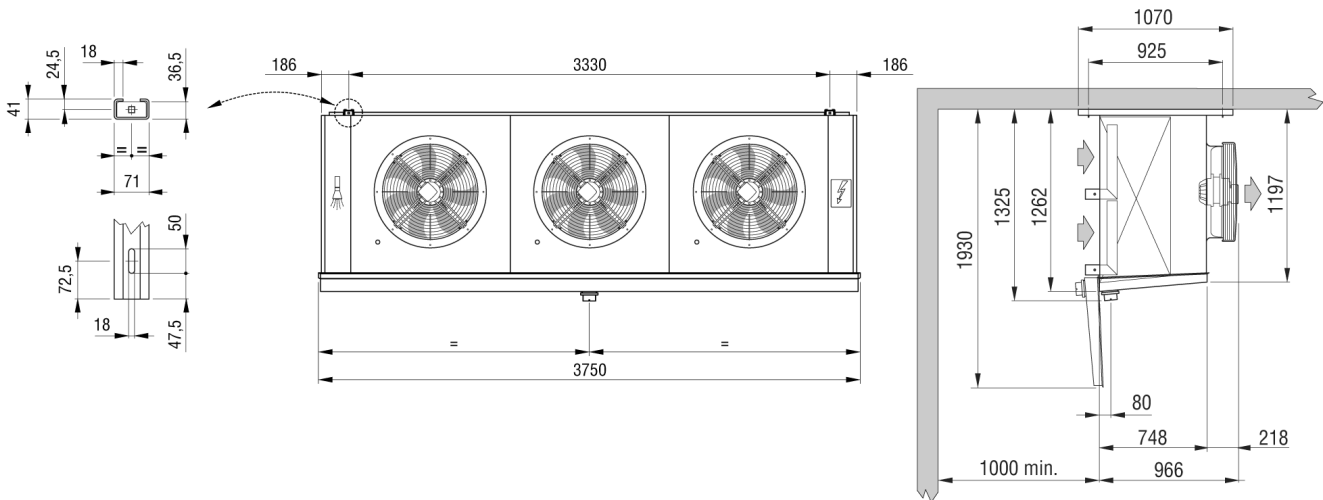

Вес	kg	400,000			
Внутренняя поверхность	m2	46,50	Внешняя поверхность	m2	187,00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объем труб	dm3	93,00	Расстояние между ламелями	mm	10
Сливное подсоединение		3" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	35520
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m3/h	45060	Выброс воздуха	m	53,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11,1	Суммарная мощность	Watt	5250
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.