

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 64B12 ED

Мощность	kW	91,516			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	61230

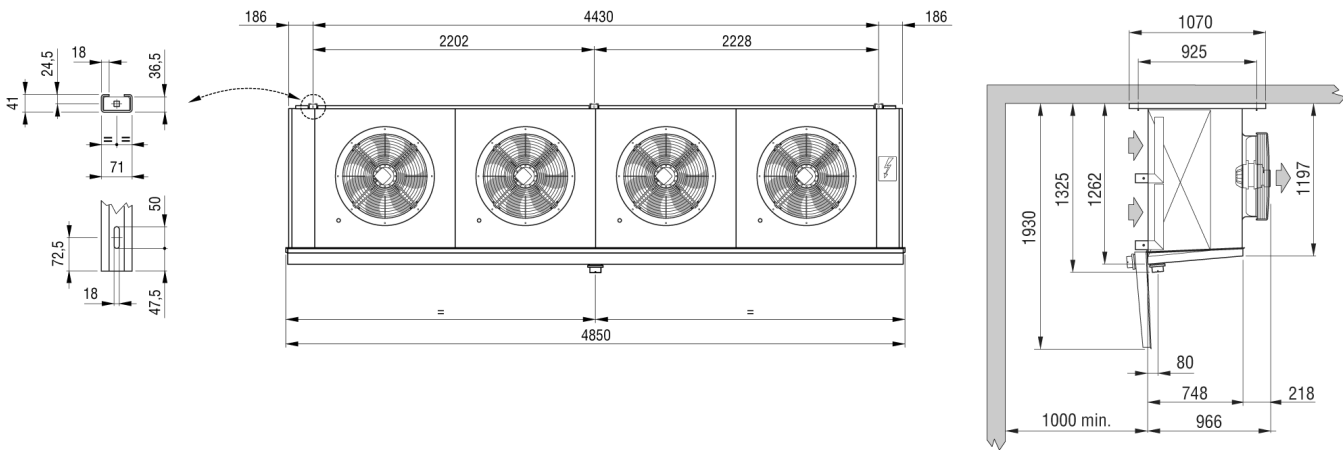

Вес	kg	539,000			
Внутренняя поверхность	m2	61,90	Внешняя поверхность	m2	218,00
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объем труб	dm3	121,00	Расстояние между ламелями	mm	12
Сливное подсоединение		3" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	46800
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m3/h	61230	Выброс воздуха	m	55,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14,8	Суммарная мощность	Watt	7000
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.