

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель

06.02.2016


Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x IDE 41A04 ED

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

Мощность	kW	8,474			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4210

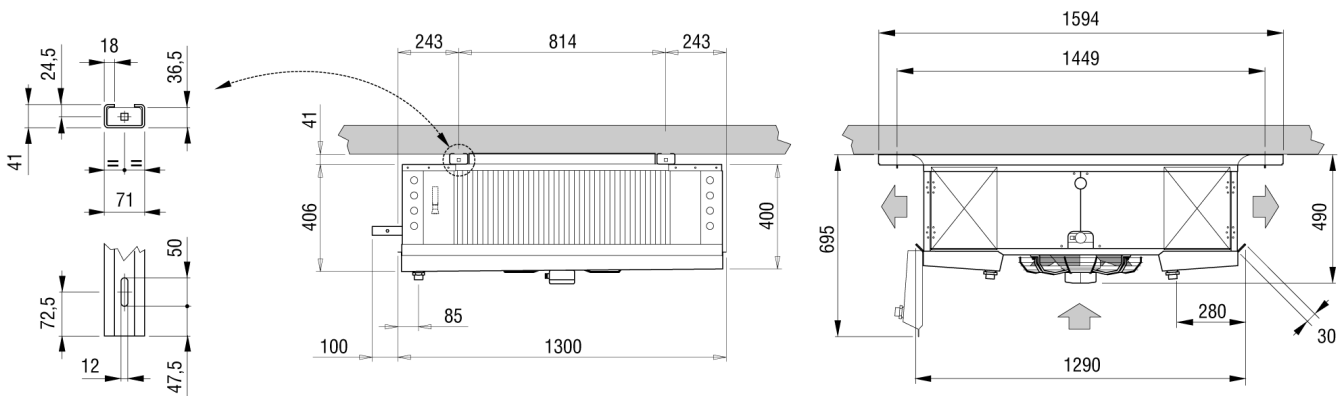

Вес	kg	80,000			
Внутренняя поверхность	m2	5,10	Внешняя поверхность	m2	41,99
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm3	11,10	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Сливное подсоединение		2 x 1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	5040
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	4210	Выброс воздуха	m	11,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1370
Вентил.	A	0,79	Суммарная мощность	Watt	430
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	46			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.