



OPERATING INSTRUCTIONS

BETRIEBSANLEITUNG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DB-300-7 RUS

Druckbehälter:

Flüssigkeitssammler und Ölabscheiderr

- F062H..F3102N
- F302G..F1602G
- F202HA..F3102NA
- F302K..F1602K
- F062HP..F3102NP
- FS33..FS5502
- FS302K..FS1602K
- FS36P..FS5502P

- OA1854(A)..OA25012(A)
- OA1954(A)..OA25112(A)
- OAF6288..OAF15211
- OAC14011A..OAC25112A
- OAS322..OAS3088
- OAH2888..OAH7088

Pressure vessels:

Liquid Receivers and Oil Separators

- F062H..F3102N
- F302G..F1602G
- F202HA..F3102NA
- F302K..F1602K
- F062HP..F3102NP
- FS33..FS5502
- FS302K..FS1602K
- FS36P..FS5502P

- OA1854(A)..OA25012(A)
- OA1954(A)..OA25112(A)
- OAF6288..OAF15211
- OAC14011A..OAC25112A
- OAS322..OAS3088
- OAH2888..OAH7088

Сосуды высокого давления:

Ресиверы хладагента и Маслоотделители

- F062H..F3102N
- F302G..F1602G
- F202HA..F3102NA
- F302K..F1602K
- F062HP..F3102NP
- FS33..FS5502
- FS302K..FS1602K
- FS36P..FS5502P

- OA1854(A)..OA25012(A)
- OA1954(A)..OA25112(A)
- OAF6288..OAF15211
- OAC14011A..OAC25112A
- OAS322..OAS3088
- OAH2888..OAH7088

Inhalt	Seite
1 Sicherheit	1
2 Anwendungsbereiche	4
3 Projektierung	5
4 Montage	9
5 In Betrieb nehmen	18
6 Betrieb	21

Content	Page
1 Safety	1
2 Application ranges	4
3 Plant design	5
4 Mounting	9
5 Commissioning	18
6 Operation	21

Содержание	Стр.
1 Правила техники безопасности	1
2 Области применения	4
3 Проектирование установки	5
4 Монтаж	9
5 Ввод в эксплуатацию	18
6 Эксплуатация	21

1 Sicherheit

Diese Druckbehälter sind zum Einbau in Kälteanlagen entsprechend der **EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG** und der **EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG** vorgesehen. Sie dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie gemäß vorliegender Anleitung in diese Kälteanlagen eingebaut worden sind und als Ganzes mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen (anzuwendende Normen: siehe Konformitätserklärung).*

1 Safety

These pressure vessels are intended for installation in refrigeration plants according to the **EC Machines Directive 2006/42/EC** and the **EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC**. They may be put to service only, if they have been installed in these refrigeration plants according to the existing instruction and as a whole agree with the corresponding provisions of legislation (standards to apply: refer to Declaration of Conformity).*

1 Правила техники безопасности

Эти сосуды высокого давления предназначены для установки в холодильные машины согласно **EC Machines Directive 2006/42/EC** и **EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC**. Они могут быть введены в эксплуатацию только в том случае, если они установлены в эти машины в соответствии с настоящей инструкцией и в комплексе удовлетворяют требованиям соответствующих предписаний (применимые нормы: см. Декларацию изготовителя).*

Autorisiertes Fachpersonal Sämtliche Arbeiten an Druckbehältern und Kälteanlagen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden, das in allen Arbeiten ausgebildet und unterwiesen wurde. Für die Qualifikation und Sachkunde des Fachpersonals gelten die jeweils gültigen Richtlinien.	Authorized staff All work on pressure vessels and refrigeration systems shall be carried out only by refrigeration personnel which has been trained and instructed in all work. The qualification and expert knowledge of the refrigeration personnel corresponds to the respectively valid guidelines.	Специалисты, допускаемые к работе К выполнению работ на сосудах высокого давления и холодильных агрегатах допускаются только специалисты по холодильным установкам прошедшие обучение и инструктаж на все виды работ. Квалификация и знания специалистов должны соответствовать действующим директивам.
Die Druckbehälter sind nach dem aktuellen Stand der Technik und entsprechend den geltenden Vorschriften gebaut. Auf die Sicherheit der Anwender wurde besonderer Wert gelegt.	The pressure vessels are constructed according to the state of the art and valid regulations. Particular emphasis has been placed on the users' safety.	Данные сосуды высокого давления изгото- влены в соответствии с современным уровнем техники и отвечают действую- щим предписаниям. Особое внимание обращено на безопасность пользователей.
Diese Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Druck- behälters aufzubewahren.	Keep this Operating Instruction during the whole lifetime of the pressure vessel.	Сохраняйте данную инструкцию на протяжении всего периода эксплуатации сосуда высокого давления.
Restgefahren Vom Druckbehälter können unvermeidbare Restgefahren ausgehen. Jede Person, die an diesem Gerät arbeitet, muss deshalb diese Betriebsanleitung sorgfältig lesen! Es gelten u.a. <ul style="list-style-type: none">• die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln,• die EU-Richtlinien,• Normen (z.B. EN 378) und nationale Vorschriften.	Residual hazards Certain residual hazards from the pressure vessel are unavoidable. All persons working on these units must therefore read this Operating Instruction carefully! All of the following have validity amongst others: <ul style="list-style-type: none">• generally safety standards,• EU directives,• Standards (e.g. EN 378) and national directives.	Остаточная опасность Сосуд высокого давления может являться источником остаточной опасности. Поэтому все работающие на этом оборудовании должны тщательно изучить данную инструкцию по эксплуатации! Обязательные для соблюдения предписания: <ul style="list-style-type: none">• общие правила техники безопасности,• предписания ЕС,• предписания (напр., EN 378) и национальные правила.
Sicherheitshinweise sind Anweisungen um Gefährdungen zu vermeiden. Sicherheitshinweise genauestens einhalten!	Safety references are instructions intended to prevent hazards. Safety references must be stringently observed!	Указания по технике безопасности это указания, направленные на исключение угроз опасности. Следует неуклонно соблюдать указания по технике безопасности!
Achtung! Anweisung um eine mögliche Gefährdung von Geräten zu vermeiden.	Attention! Instructions on preventing possible damage to equipment.	Внимание! Указание для предотвращения возможного повреждения оборудования.
Vorsicht! Anweisung um eine mögliche minderschwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.	Caution! Instructions on preventing a possible minor hazard to persons.	Осторожно! Указание для предотвращения возможной незначительной опасности для персонала.
Warnung! Anweisung um eine mögliche schwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.	Warning! Instructions on preventing a possible severe hazard to persons.	Предупреждение! Указание для предотвращения возможной серьезной опасности для персонала.
Gefahr! Anweisung um eine unmittelbare schwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.	Danger! Instructions on preventing an immediate risk of severe hazard to persons.	Опасность! Указание для предотвращения непосредственной серьезной опасности для персонала.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Warnung!

Der Druckbehälter ist im Auslieferungszustand mit Schutzgas gefüllt (**Überdruck** ca. 0,5 bar). Bei unsachgemäßer Handhabung sind Verletzungen von Haut und Augen möglich.
Bei Arbeiten am Druckbehälter Schutzbrille tragen!
Anschlüsse nicht öffnen, bevor Überdruck abgelassen ist.

⚠ Gefahr!

Berstgefahr von Komponenten und Rohrleitungen durch hydraulischen Überdruck.
Schwerste Verletzungen möglich.
Maximal zulässige Drücke nicht überschreiten!

⚠ Vorsicht!

Oberflächen-Temperaturen von über 60°C können auftreten.
Verbrennungen möglich.
Zugängliche Stellen kennzeichnen.

Bei Arbeiten am Druckbehälter, nachdem die Anlage in Betrieb genommen wurde:

⚠ Warnung!

Druckbehälter kann unter Druck stehen!
Schwere Verletzungen möglich.
Druckbehälter auf drucklosen Zustand bringen!

Flüssigkeitssammler:

⚠ Warnung!

Kältemittel kann sehr kalt sein!
Schwere Erfrierungen möglich!
Nicht in Kontakt mit Kältemittel kommen!

Ölabscheider:

⚠ Warnung!

Öl kann heiß sein!
Schwere Verbrennungen möglich!
Öl abkühlen lassen!

General safety references

⚠ Warning!

The pressure vessel is under pressure with a holding charge, which is **above atmospheric pressure** (approx. 0.5 bar). Injury of skin and eyes is possible.
Wear safety goggles while working on pressure vessel.
Do not open connections before pressure has been released.

⚠ Danger!

Explosion risk of components and pipelines by hydraulic overpressure.
Severest injuries possible.
Do not exceed maximum allowable pressures!

⚠ Caution!

Surface temperatures exceeding 60°C can be reached.
Burnings possible.
Mark accessible sectors.

For any working at the pressure vessel after the plant has been commissioned:

⚠ Warning!

Pressure vessel can be under pressure!
Severe injuries possible.
Release the pressure in the pressure vessel!

Liquid separators:

⚠ Warning!

Refrigerant might be very cold!
Severe frostbits possible!
Do not come into contact with refrigerant!

Oil separators:

⚠ Warning!

Oil might be hot!
Severe burnings possible!
Have the oil cool down!

Общепринятые указания по технике безопасности

⚠ Предупреждение!

Сосуд высокого давления в состоянии поставки наполнен защитным газом под **избыточным давлением** (прим. 0,5 bar).
Возможно повреждение кожных покровов и глаз.
При работе с сосудом высокого давления одевайте защитные очки.
Не открывайте присоединительные элементы до полного сброса избыточного давления.

⚠ Опасность!

Риск разрыва компонентов и трубопроводов по причине избыточного гидравлического давления. Возможны тяжелые травмы. Не превышайте макс. допустимое давление!

⚠ Осторожно!

Температура поверхности может быть выше 60°C.
Возможны ожоги.
Обозначьте доступные для прикосновения места.

При выполнении работ на сосуде высокого давления после его ввода в эксплуатацию:

⚠ Предупреждение!

Сосуд высокого давления может находиться под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление из сосуда высокого давления!

Ресиверы хладагента:

⚠ Предупреждение!

Хладагент может быть очень холодным! Возможны тяжелые обморожения! Не допускайте соприкосновения с хладагентом!

Маслоотделители:

⚠ Предупреждение!

Масло может быть горячим!
Возможны тяжелые ожоги!
Охладите масло!

2 Anwendungsbereiche

2 Application ranges

2 Области применения

Fluide-Gruppe nach 97/23/EG (PED) Fluid group according to 97/23/EC (PED) Группа жидкостей в соответствии с 97/23/EC (PED)		Sicherheitsgruppe nach EN 378 Safety group according to EN 378 Группа безопасности в соответствии с EN 378	PS	TS
F062H..F3102N FS33..FS3102 F302G..F1602G	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 ①	33 bar	120°C -10°C
FS4002..FS5502 OA1854..OA25012 OA1954..OA25112 OAF6288..OAF15211 OAH2888..OAH7088	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 ①	28 bar	120°C -20°C
F202HA..F3102NA	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 + B2 ①	28 bar	120°C -10°C
F302K..F1602K FS302K..FS1602K	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 ①	45 bar (-10°C/120°C) 33 bar (-20°C < -10°C)	120°C -10°C
F062HP..F3102NP FS36P..FS5502P	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 + B2 ①	33 bar	120°C -10°C
OA1854A..OA25012A OA1954A..OA25112A OAC14011A..OAC25112A OAS322..OAS3088	Gruppe/group/группа 2 Gruppe/group/группа 1	A1 A2 + A3 ①	28 bar	120°C -10°C
OA1854(A)..OA25012(A) OA1954(A)..OA25112(A) OAS322..OAS3088 OAF6288..OAF15211 OAH2888..OAH7088	entsprechend/according to/в соответствии с ISO 6743-3 DIN 51503-1		28 bar	120°C -10°C

PS maximal zulässiger Druck
TS zulässige maximale und minimale Temperatur
① Bei Verwendung von Kältemitteln der Sicherheitsgruppen A2 und A3 Sicherheitsmaßnahmen beachten!

PS maximum allowable pressure
TS maximum and minimum allowable temperature
① When using refrigerants of the safety groups A2 and A3, pay attention to safety measures!

PS макс. допустимое давление
TS макс. и мин. допустимая температура
① при использовании хладагентов групп безопасности A2 и A3 уделяйте внимание мерам по обеспечению безопасности!

Sonderausführungen auf Anfrage

Special versions upon request

Специальные версии по запросу

Besondere Hinweise für CO₂-Flüssigkeitssammler

- Bei üblichem Einsatz der Behälter als Flüssigkeitssammler sind auf Grund der niedrigen Betriebstemperaturen spezielle Maßnahmen zum Korrosionsschutz und eine zusätzliche Isolierung erforderlich.
- Die Sammler dürfen nur in Verbindung mit einem Druckentlastungs-Ventil (max. 45 bar) betrieben werden. Ventile entsprechend den Vorgaben des Herstellers auslegen und anordnen.



Gefahr!

Das Einatmen von erhöhten CO₂-Konzentrationen kann zu Bewusstlosigkeit und Erstickung führen!
In geschlossenen Räumen können entsprechende Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen erforderlich werden!

Special Notes for CO₂ Liquid Receivers

- For the usual application of the vessels as liquid receivers special corrosion protection tasks and additional insulation is necessary due to low operating temperatures.
- The receivers may only be operated with a pressure relief valve (max. 45 bar). Select and arrange valves according to manufacturers' instructions.



Danger!

Inhaling high CO₂ concentrations can cause unconsciousness and suffocation!
For closed rooms this may require special safety and monitoring systems.

Специальные примечания по ресиверам хладагента для CO₂

- При обычном использовании сосудов в качестве ресиверов хладагента необходима специальная защита от коррозии и дополнительная изоляция из-за низких рабочих температур.
- Данные ресиверы могут эксплуатироваться только при использовании предохранительного клапана (макс. 45 bar). Подберите и разместите клапаны в соответствии с инструкциями изготовителя.



Опасность!

Вдыхание высокой концентрации CO₂ может вызвать потерю сознания и удушение!
В закрытых помещениях может потребоваться установка специальных систем безопасности и мониторинга.

3 Projektierung

3.1 Druckbehälter transportieren

Druckbehälter verschraubt auf der Palette transportieren. Wenn vorhanden an Transportösen oder oberen Befestigungswinkeln anheben.

3.2 Aufstellort

Bei Außenaufstellung Druckbehälter durch geeignete Maßnahmen vor Korrosion (z. B. durch Seewasser oder aggressive Atmosphäre) und vor niedrigen Außentemperaturen schützen. Ggf. empfiehlt sich Rücksprache mit BITZER.

3.3 Maximal zulässiger Druck

Die gesamte Anlage muss so ausgelegt und betrieben werden, dass der maximal zulässige Druck im Druckbehälter nicht überschritten werden kann.

Druckentlastungs-Ventile sind zwangsläufig erforderlich, wenn

- damit zu rechnen ist, dass der maximal zulässige Druck durch äußere Wärmequellen überschritten wird (z. B. Brand) oder wenn

3 Plant design

3.1 Pressure vessel transport

Transport the pressure vessel screwed on a pallet. Lift it using the eyebolts or the upper fastening brackets if available.

3.2 Location

For outdoor installation take suitable measures to protect pressure vessel against corrosion (e.g. by seawater or aggressive atmospheres) and low ambient temperatures. Consultation with BITZER is recommended.

3.3 Maximum allowable pressure

The entire plant must be designed and operated so that the maximum allowable pressure in the pressure vessel cannot be exceeded in any part of the plant.

Pressure relief valves are essential if

- it is to be expected that the maximum allowable pressure will be exceeded due to external heat sources (e.g. fire), or if

3 Проектирование установки

3.1 Транспортировка сосуда высокого давления

Перевозите данный сосуд высокого давления привинченным к поддону. Поднимайте его с использованием рым-болтов или верхних крепежных кронштейнов при наличии.

3.2 Место монтажа

При наружной установке примите соответствующие меры по защите сосуда под давлением от коррозии (например, от морской воды или агрессивной атмосферы) и низкой окружающей температуры. Рекомендуется консультация с BITZER.

3.3 Макс. допустимое давление

Вся установка должна быть рассчитана так, чтобы во время ее эксплуатации исключалась возможность превышения макс. допустимого рабочего давления в сосуде высокого давления.

Предохранительный клапан необходим, если:

- Возможно превышение макс. допустимого давления из-за внешних источников тепла (напр. пожар) или если

- die gesamte Kältemittel-Füllung der Anlage größer ist als 90% des Behälter-Inhalts bei 20°C (Fassungsvolumen). Der Behälterinhalt ist das Volumen zwischen betriebsmäßig absperrbaren Ventilen vor und nach einem Druckbehälter. Bei Behältern, die direkt hintereinander montiert sind, gilt das Volumen aller Behälter und der Leitung.

In diesen Fällen sollten bevorzugt Überström-Einrichtungen eingesetzt werden, die das Kältemittel oder das Öl auf die Niederdruck-Seite der Anlage leiten (Emissions-Minderung).

Sicherheitsschalteinrichtung

Entsprechend den örtlichen Vorschriften müssen Druck begrenzende Sicherheitsschalteinrichtungen vorgesehen werden.

- the entire refrigerant charge of the plant is more than 90% of the receiver volume at 20°C (charge capacity). Receiver volume means the volume between operationally lockable valves before and after a pressure vessel. In case of two vessels being mounted in series, it is the volume of both vessels and the connecting pipe.

In these cases relief devices should be preferred that lead the refrigerant or the oil to the low-pressure side of the plant (emission reduction).

- общая заправка хладагентом установки составляет более чем 90% от объема ресивера при 20°C (объема заправки). Объем ресивера это объем между запираемыми при работе клапанами перед и после сосуда высокого давления. В случае двух сосудов, смонтированных последовательно, суммируется объем двух сосудов и соединительного трубопровода.

В этих случаях предпочтительно, чтобы предохранительные устройства перепускали хладагент или масло на сторону низкого давления (снижение выбросов в окр. среду).

Safety switching device

In conformance with local regulations, pressure limiting safety switching devices must be provided for.

Устройство защитного отключения

В соответствии с местными правилами должно быть предусмотрено устройство защитного отключения по давлению.

3.4 FS202..FS5502

Ausbaufreiraum für Mess-Sonde

Wenn die Sonde für stufenlose Überwachung des Flüssigkeitsniveaus eingebaut ist oder nachgerüstet werden soll, muss der Flüssigkeitssammler so aufgestellt werden, dass die Mess-Sonde nach oben herausgenommen werden kann (Abb. 1).

3.4 FS202 .. FS5502

Removal space for probe

If the probe for stepless liquid level measurement is mounted or should be retrofitted, the liquid receiver must be mounted in such a position that the probe can be pulled out upwards (see fig. 1).

3.4 FS202..FS5502

Пространство для извлечения измерительного зонда

Если монтируется или переустанавливается зонд для бесступенчатого измерения уровня жидкости, то ресивер хладагента должен быть смонтирован таким образом, чтобы этот зонд можно было вытянуть вверх (см. рис. 1).

Ausbaufreiraum für Mess-Sonde
X = Removal space for probe
Пространство для извлечения
измерительного зонда

	Ausbaufreiraum Removal space Пространство для извлечения	Bausatz Kit Комплект
FS202	1000 mm	347 405 01
FS252	1160 mm	347 405 02
FS302	1280 mm	347 405 03
FS402	1530 mm	347 405 04
FS562	1280 mm	347 405 03
FS732	1530 mm	347 405 04
FS902	1740 mm	347 405 06
FS1122	1280 mm	347 405 03
FS1602	2040 mm	347 405 07
FS2202	1640 mm	347 405 05
FS3102	2140 mm	347 405 08
FS4002	1640 mm	347 405 05
FS4752	1740 mm	347 405 06
FS5502	2140 mm	347 405 08

Abb. 1 Ausbaufreiraum für Mess-Sonde

Fig. 1 Removal space for probe

Рис. 1 Пространство для извлечения измерительного зонда

3.5 OAC14011A..OAC25112A OAS322..OAS3088

Ausbaufreiraum für Filterpatrone

Kombi- und Sekundär-Ölabscheider müssen so montiert werden, dass die Filterpatronen herausgenommen werden können (Abb. 2).

3.6 Anlage anmelden

Flüssigkeitssammler und Ölabscheider sind Druckgeräte im Sinne der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Deshalb muss die gesamte Anlage entsprechend den örtlichen Vorschriften bei der Aufsichtsbehörde angemeldet und von ihr genehmigt werden.

Die Kategorie für die Konformitätsbewertung des jeweiligen Druckbehälters ist in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Für die Prüfung vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen sind nationale Vorschriften zu beachten (z. B. die BetrSichV in Deutschland).

In Ländern außerhalb der EU müssen jeweils die dort gültigen Vorschriften eingehalten werden.

3.5 OAC14011A..OAC25112A OAS322..OAS3088

Removal space for filter cartridge

Combined and secondary oil separators must be mounted in such a position that the filter cartridges can be pulled out (Fig. 2).

3.6 Plant registration

Liquid receivers and oil separators are pressure vessels according to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. For this reason the entire plant must be registered with the supervisory authority and duly approved in accordance with local regulations.

The category for the conformity assessment of each pressure vessel is listed in the following table.

For the inspection before commissioning and periodic inspections national directives must be considered (e.g. the BetrSichV in Germany).

In non EU countries, the directives valid for the respective country must be observed.

3.5 OAC14011A..OAC25112A OAS322..OAS3088

Пространство для извлечения фильтрующих картриджей

Комбинированный и вторичный маслоотделитель должны быть смонтированы таким образом, чтобы можно было вынуть фильтрующие картриджи (Рис. 2)

3.6 Регистрация установки

Ресиверы хладагента и маслоотделители являются сосудами высокого давления в соответствии с Pressure Equipment Directive 97/23/EC. По этой причине вся установка должна быть зарегистрирована в надзорных органах и должным образом одобрена в соответствии с местными правилами.

Категория для оценки соответствия для каждого сосуда высокого давления приведена в нижеследующей таблице.

При проверке перед вводом в эксплуатацию и при периодических проверках должны учитываться национальные правила (напр. BetrSichV в Германии).

В странах, не являющихся членами ЕС, должны выполняться правила, действующие в соответствующей стране.

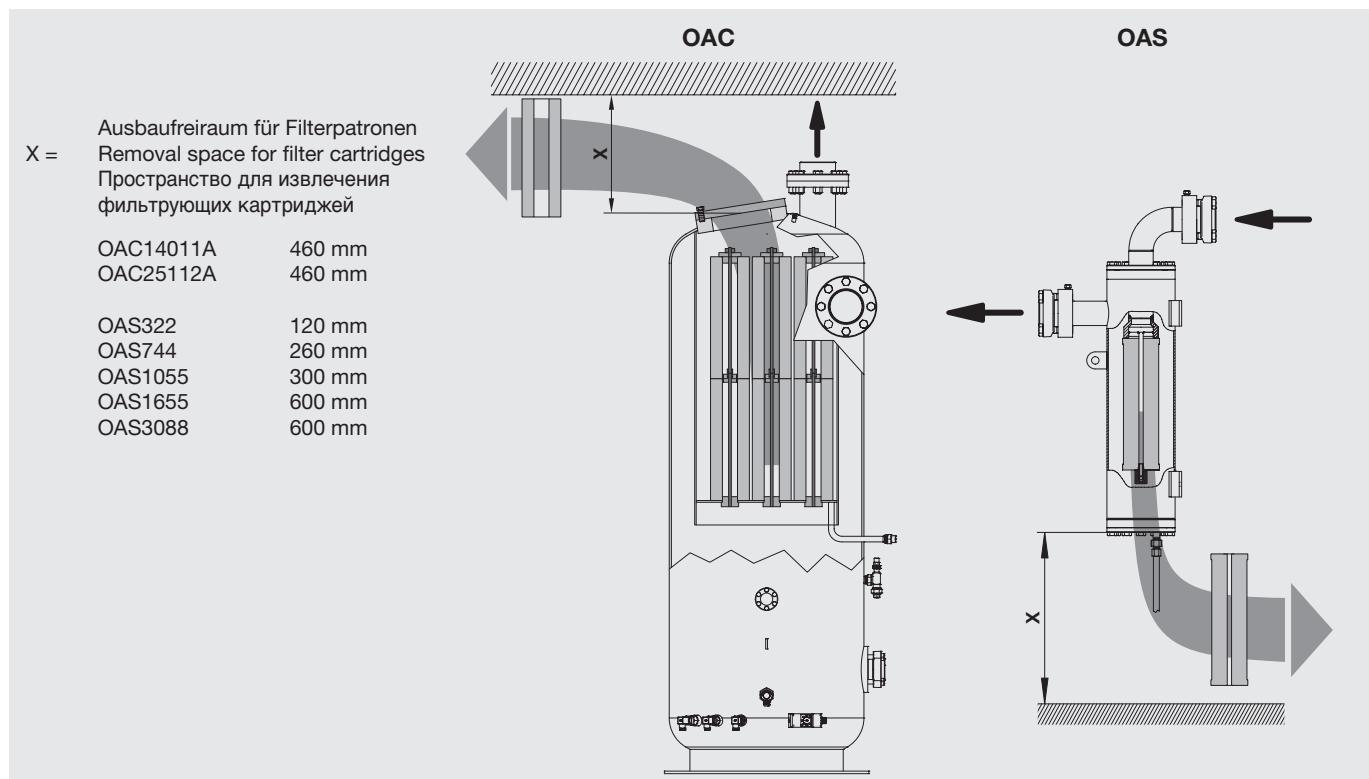


Abb. 2 Ausbaufreiraum für Filterpatronen

Fig. 2 Removal space for filter cartridges

Рис. 2 Пространство для извлечения фильтрующих картриджей

Typ Type Тип	Behälter-Inhalt Receiver volume Объем ресивера	dm³ (l)	Kategorie und Konformitätsbewertung nach 97/23/EG (PED) Category and conformity assessment according to 97/23/EC (PED) Категория и оценка соответствия согласно 97/23/EC (PED)		
			Fluide-Gruppe 2 Fluid group 2 Группа жидкостей 2		Fluide-Gruppe 1 Fluid group 1 Группа жидкостей 1
F062H/F062HP	6,8	II	Modul A1	III	Modul B + D
F102H/FS102	10	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F102HP/FS102	10	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F152H/FS152/F152HP/FS152P	15	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F182	18	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F192T/F192TP	19	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F202H/FS202HA/FS202/F202HP/FS202P	20	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F252H/FS252/F252HP/FS252P	25	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F302H/F302G/F312/F302K/FS302	30	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F302HP/FS302P	30	II	Modul B + D	III	Modul B + D
F392T/F402H/F402HA/FS402	39	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F402HP/FS402P	39	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F552T/F552TP	54	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F562N/F562NA/F562G/F562K/FS562	56	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F562NP/F562P	56	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F732N/FS732/F732NP/FS732P	73	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F902N/FS902/F902NP/F901P	89	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F1052T/F1052TA/F1052G/F1052K/F1052TP	105	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
F1202N/F1202NP	112	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
F1602N/F1602NA/F1602G/FS1602	160	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
F1602K/F1602NP	160	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
F2202N/FS2202/F2202NP/FS2202P	228	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
F3102N/F3102NA/FS3102/F3102NP	320	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS33	2,6	I	Modul A1	II	Modul A1
FS36/FS36P	3,0	I	Modul A1	II	Modul A1
FS48	4,7	I	Modul A1	II	Modul A1
FS53/FS56/FS56P	5,6	I	Modul A1	II	Modul A1
FS68/FS68P	6,5	II	Modul B + D	III	Modul B + D
FS76/FS83/FS78	7,8	II	Modul B + D	III	Modul B + D
FS126/FS128/FS126P/FS128P	13	II	Modul B + D	III	Modul B + D
FS188	18	II	Modul B + D	III	Modul B + D
FS268/FS268P	26	II	Modul B + D	III	Modul B + D
FS302K	30	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS902K	89	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS1122/FS1122P	112	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS1602K	160	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS3102	320	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS4002	395	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS4752/FS4752P	473	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
FS5502	550	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA1854(A) / OA1954(A)	40	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA4088(A) / OA4188(A)	88	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA9011(A) / OA9188(A)	228	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA14011(A)	385	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA14111(A)	395	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OA25012(A) / OA25112(A)	655	IV	Modul G	IV	Modul G
OAC14011A	616	I	Modul G	II	Modul G
OAC25112A	868	I	Modul G	II	Modul G
OAS322	2,7	I	Modul A1	II	Modul A1
OAS744	7	I	Modul A1	II	Modul A1
OAS1055	10	II	Modul B + D	III	Modul B + D
OAS1655	16	II	Modul B + D	III	Modul B + D
OAS3088	30	II	Modul B + D	III	Modul B + D
OAF6288	62	III	Modul B + D	IV	Modul B + D
OAF15211	152	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OAH2888	112	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D
OAH7088	228	IV	Modul B + D	IV	Modul B + D

4 Montage

4.1 Lieferzustand

Der Druckbehälter ist im Lieferzustand verschlossen und mit Schutzgas befüllt. Der Schutzgas-Überdruck beträgt 0,5 bar. Alle Rotalock- und Flansch-Anschlüsse sind durch Verschluss-Scheiben verschlossen. Diese müssen vor Inbetriebnahme entfernt werden.

4.2 Rohrleitungen anschliessen

Die Rohranschlüsse sind so ausgeführt, dass Rohre in den gängigen Millimeter- und Zoll-Abmessungen verwendet werden können. Löt-Anschlüsse haben gestufte Durchmesser. Je nach Abmessung wird das Rohr mehr oder weniger tief eintauchen. Im Bedarfsfall kann das Buchsen-Ende mit dem größeren Durchmesser auch abgesägt werden.

Anschluss-Positionen siehe Seite 12/13.

Zuerst Überdruck aus dem Druckbehälter ablassen: Anschlüsse vorsichtig öffnen.



Warnung!

Druckbehälter steht unter Überdruck durch Schutzgas.
Verletzungen von Haut und Augen möglich.
Bei Arbeiten am Druckbehälter Schutzbrille tragen!

Absperrventile und/oder Lötschlüsse entfernen.



Achtung!

Eintritt von Luftfeuchtigkeit möglichst vermeiden!
Offenen Druckbehälter umgehend in die Anlage einbauen.

Druckbehälter während Montage-Unterbrechungen wieder verschliessen.



Achtung!

Ventile nicht überhitzen!
Während und nach dem Löten Ventilkörper kühlen.
Maximale Löttemperatur 700°C.

4 Mounting

4.1 Condition as delivered

In delivery condition the pressure vessel is closed and filled with holding charge. The holding charge has an overpressure of 0.5 bar. All Rotalock and flange connections are closed by blanking plates, which must be removed before commissioning.

4.2 Pipe line connections

The pipe connections are designed for tubes having the normal millimetre or inch dimensions. Brazing connections have stepped diameters. According to the size the tube can be pushed more or less into the fitting. If not required the end with the largest diameter can be cut-off.

Positions of connections see page 12/13.

Release the pressure from the pressure vessel first: Open the connections carefully.



Warning!

Pressure vessel is under pressure with holding charge.
Injury of skin and eyes possible.
Wear safety goggles while working on pressure vessel!

Remove shut-off valves and/or brazed connections.



Attention!

If possible, prevent any humidity from entering!
Open pressure vessels should be immediately installed into the plant.

Close the pressure vessel again during any installation interruptions.



Attention!

Avoid overheating of the valves!
Cool valve body while and after brazing!
Max. brazing temperature 700°C.

4 Монтаж

4.1 Состояние при поставке

В состоянии поставки сосуд давления закрыт и заполнен инертным газом под избыточным давлением 0,5 bar. Все присоединения типа Rotalock и фланцы закрыты металлическими заглушками, которые необходимо снять перед вводом в эксплуатацию.

4.2 Присоединения трубопроводов

Присоединения трубопроводов позволяют стыковать как метрические, так и дюймовые трубы. Присоединения под пайку имеют ступенчатое изменение диаметра. Стыкуемая труба в зависимости от своего диаметра вдвигается внутрь присоединения на разную глубину. Конец присоединения с большим диаметром может быть отрезан, если в нем нет необходимости.

Позиции присоединений см. на стр. 12/13.

Прежде всего, сбросьте избыточное давление из сосуда давления: Аккуратно открывайте присоединения.



Предупреждение!

Сосуд высокого давления находится под избыточным давлением защитного газа.
Возможны травмы кожи и глаз.
При работе с сосудом высокого давления одевайте защитные очки!

Удалите запорные клапаны и/или присоединения под пайку.



Внимание!

По возможности, исключайте любого попадания влаги внутрь сосуда! Вскрывайте сосуд высокого давления непосредственно перед встраиванием в установку.

Закрывайте сосуд высокого давления во время перерывов при монтаже.



Внимание!

Избегайте перегрева запорных клапанов!
Охаждайте корпус клапана во время и после пайки!
Макс. температура пайки 700°C.

Während der Löt- oder Schweißarbeiten die entsprechenden Leitungsteile mit Schutzgas spülen.

Flush out the relevant pipes with inert gas during any brazing or welding work.

Продувайте соответствующие трубопроводы инертным газом во время выполнения пайки или сварки.

Sauberkeit der Rohre

Grundsätzlich nur Rohrleitungen und Anlagen-Komponenten verwenden, die

- innen sauber und trocken sind (frei von Zunder, Metallspänen, Rost- und Phosphat-Schichten) und
- luftdicht verschlossen angeliefert werden.

Cleanliness of the pipes

Only use tubes and components which are

- clean and dry inside (free from scale, metal chips, rust, and phosphate coatings) and
- which are delivered with an air tight seal.

Чистота трубопроводов

Используйте только трубы и компоненты, которые

- чистые и сухие внутри (свободны от окалины, стружки, ржавчины и фосфатных отложений),
- поставляются в герметичной упаковке.

Druckentlastungs-Ventil an Druckbehälter montieren

Innengewinde 3/8"-18 NPTF:
Druckentlastungs-Ventil einbauen.

Außengewinde 1 1/4"-12 UNF:
Druckentlastungs-Ventil in Adapter einschrauben. Dann Adapter mit Überwurfmutter am Druckbehälter befestigen.

Lieferbare Adapter siehe Abb. 3,
Anschluss-Position Seite 12 und 13.

Mounting the pressure relief valve at pressure vessel

Internal thread 3/8"-18 NPTF:
Screw the pressure relief valve.

External thread 1 1/4"-12 UNF:
Screw the pressure relief valve into the adaptor. Then fasten the adaptor at the pressure vessel with the union nut.

Available adaptors see fig. 3, position of connection pages 12 and 13.

Монтаж предохранительного клапана на сосуде давления

Внутренняя резьба 3/8"-18 NPTF:
Ввернуть предохранительный клапан.

Наружная резьба 1 1/4"-12 UNF:
Ввернуть предохранительный клапан в адаптер. Затем закрепите адаптер на сосуде высокого давления накидной гайкой.

Доступные адаптеры см. на рис. 3,
позиции присоединений на стр. 12 и 13.

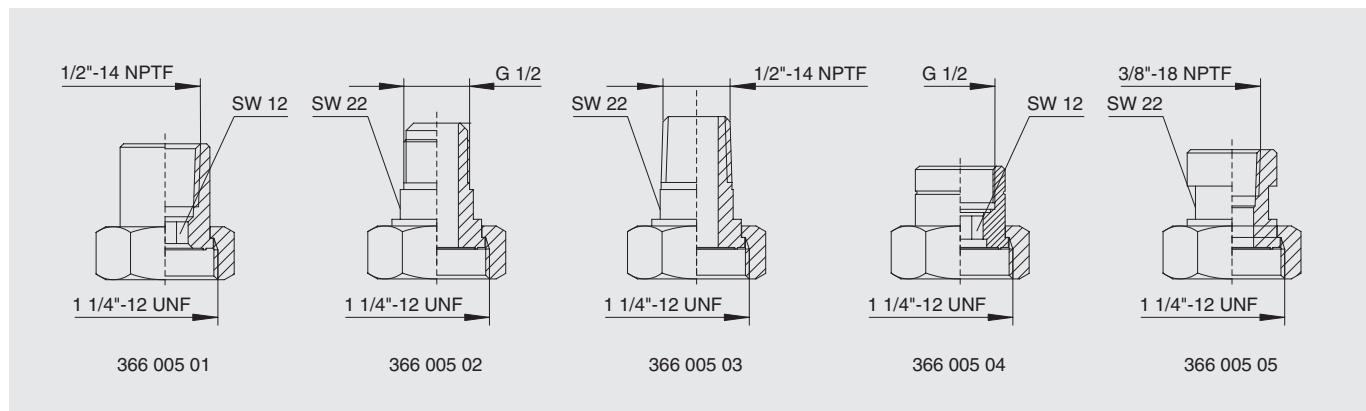


Abb. 3 Lieferbare Adapter für das Druckentlastungs-Ventil

Fig. 3 Available adaptors for the pressure relief valve

Рис. 3 Доступные адаптеры для предохранительного клапана

Ölabscheider

- Ölheizung in den Ölabscheider einbauen und gemäß Prinzipschaltbild anschließen (siehe auch SH-100, SH-500). Die Ölheizung verhindert bei längeren Stillstandszeiten eine übermäßige Kältemittel-Anreicherung im Öl und damit Viskositätsminderung. Sie muss im Stillstand des Verdichters eingeschaltet sein.
- Ölabscheider isolieren:
 - für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen oder
 - mit hohen Temperaturen auf der Hochdruck-Seite während des Stillstands (z.B. Wärmepumpen).

Der Ölneiveauwächter und der Ölthermostat werden separat geliefert und müssen auf der Baustelle montiert werden. Einbauposition siehe Abb. 4.

Oil separator


- Install oil heater in the oil separator and connect it according to wiring diagram (see also SH-100, SH-500). The oil heater ensures the lubricity of the oil even after long standstill periods. It prevents increased refrigerant solution in the oil and therefore reduction of viscosity. The oil heater must be energized during standstill.
- Insulate oil separator:
 - for operation at low ambient temperatures or
 - at high temperatures on the discharge side during standstill (e.g. heat pumps).

The oil level monitor and the oil thermostat are delivered separately packed and must be fitted on site. Fitting position see fig. 4.

Маслоотделитель

- Установите подогреватель масла в маслоотделитель и подключите его согласно эл. схеме (см. также SH-100, SH-500). Подогреватель обеспечивает необходимые смазочные свойства масла даже после длительного периода простоя. Подогреватель предотвращает значительное растворение хладагента в масле и соответственно снижение вязкости. Подогреватель масла должен быть включён во время простоев.
- Теплоизолируйте маслоотделитель:
 - при работе с низкой окружающей температурой или
 - при высоких температурах на стороне нагнетания во время простоев (напр. в тепловых насосах).

Датчик уровня масла и термостат поставляются отдельно упакованными и подлежат монтажу на месте установки маслоотделителя. Позиции монтажа см. на рис. 4.

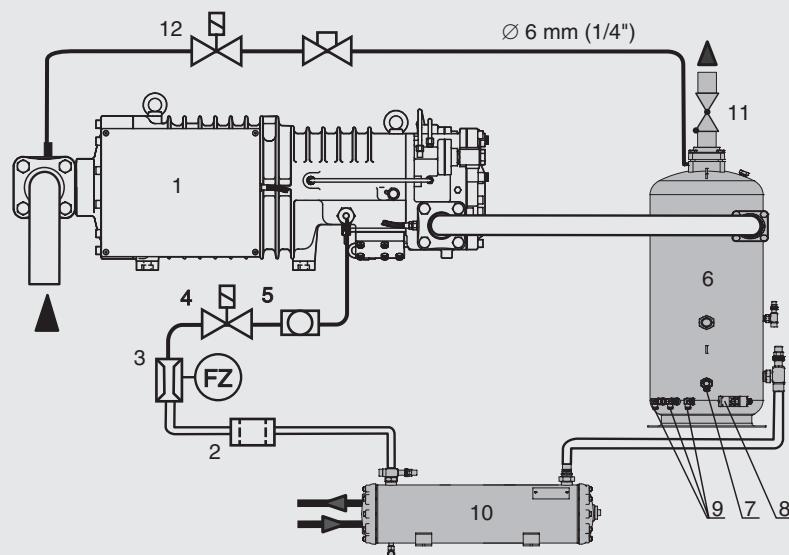

1	Verdichter	Compressor	Компрессор
2	Ölfilter	Oil filter	Масляный фильтр
3	Öldurchfluss-Wächter	Oil flow switch	Реле протока масла
4	Öl-Magnetventil	Oil solenoid valve	Электромагнитный клапан
5	Schauglas	Sight glass	Смотровое стекло
6	Ölabscheider	Oil separator	Маслоотделитель
7	Ölniveau-Wächter	Oil level switch	Реле уровня масла
8	Ölthermostat	Oil thermostat	Термостат масла
9	Ölheizung	Oil heater	Подогреватель масла
10	Ölkühler (bei Bedarf)	Oil cooler (when required)	Маслоохладитель (при необходимости)
11	Rückschlagventil	Check valve	Обратный клапан
12	Magnetventil (Stillstands-Bypass)	Solenoid valve (shut off by-pass)	Электромагнитный клапан (линия выравнивания)

Abb. 4 Ölkreislauf

Fig. 4 Oil circuit


Рис. 4 Масляный контур

Anschlüsse Flüssigkeitssammler


Connections liquid receiver

Присоединения ресиверов хладагента

F062H(P)

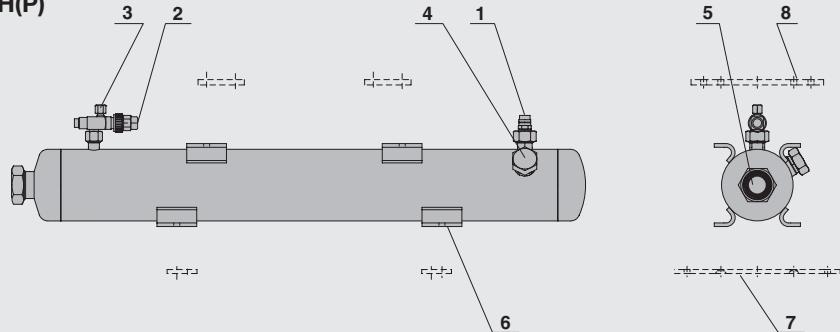

F102H(P)..F552H(P), F1052H(P)
F202HA..F3102NA

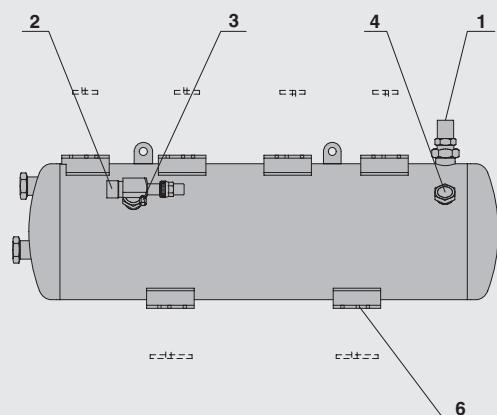


F102H(P), F552H(P),
F1052H(P)
F202HA..F3102NA

F192T(P),
F392T(P)

F202H(P)..F552T(P),
F1052T(P)

F562N(P)..F902N(P), F1202N(P)..F3102N(P)
F302G..F1602G, F182..F312

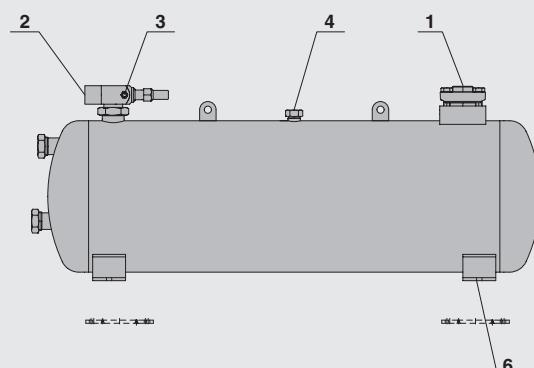


F562N(P)..F902N(P),
F312

F1202N(P)..F1602N(P),
F302G..F1602G

F2202N(P)..
F3102N(P)
F182

F302K..F1602K


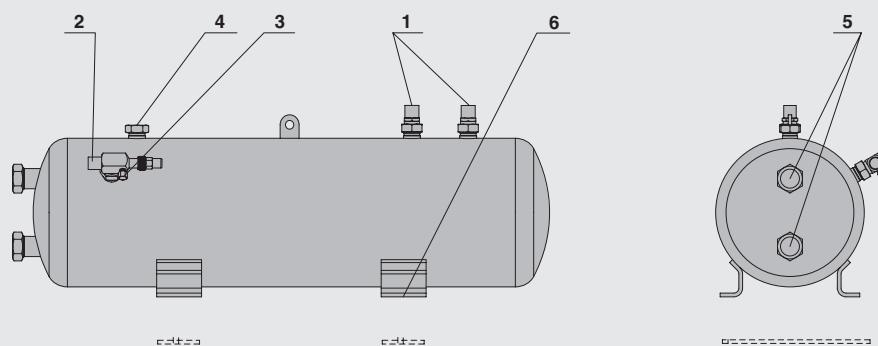


Anschlüsse Flüssigkeitssammler
Connections liquid receiver
Присоединения ресиверов хладагента

**FS33/FS38/FS83
FS36(P)**

**FS56/FS76/FS126
FS48/FS68/FS78
FS128/FS188/FS268
FS302K..FS1602K**

FS102(P)/FS152(P)..FS5502(P)

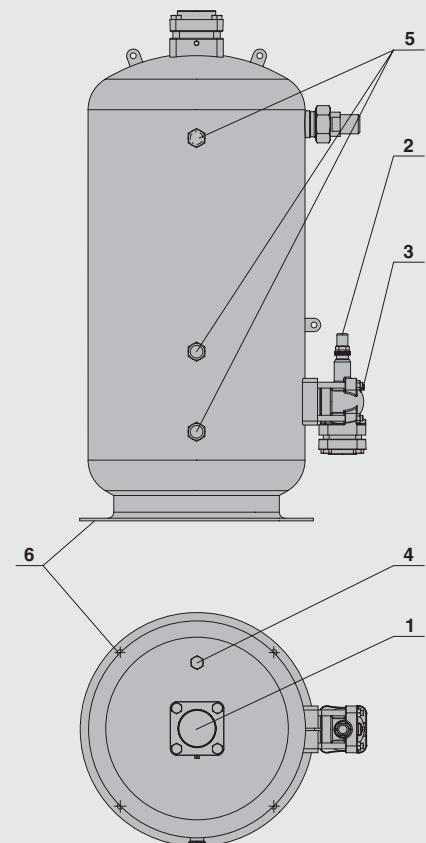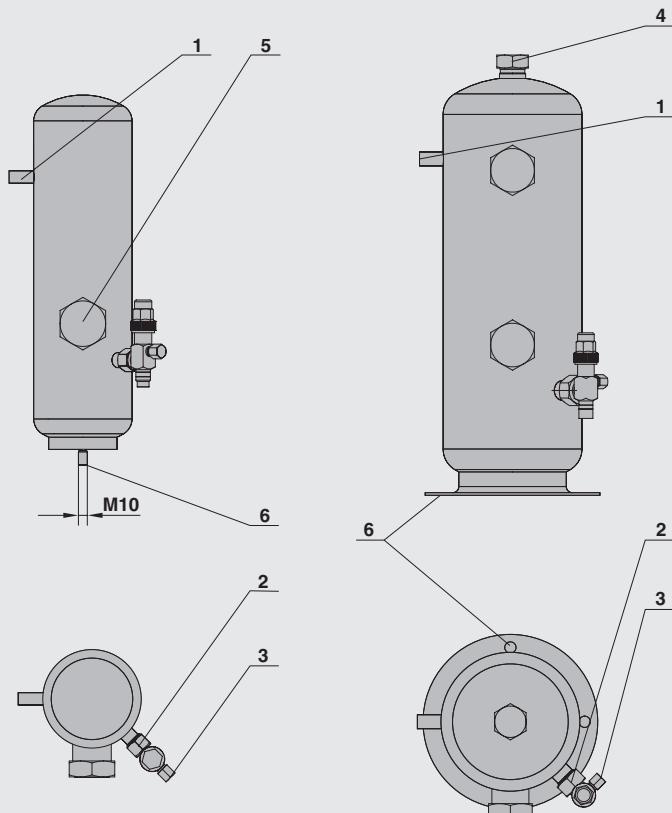

- 1** Kältemittel-Eintritt
- 2** Kältemittel-Austritt
- 3** Manometer-Anschluss
- 4** Anschluss für Druckentlastungs-Ventil
(*nur in Kombination mit Schauglas)
- 5** Schauglas
- 6** Befestigung

- 1** Refrigerant inlet
- 2** Refrigerant outlet
- 3** Connection for pressure gauge
- 4** Connection for pressure relief valve
(*only in combination with sight glass)
- 5** Sight glass
- 6** Fixing

- 1** Вход хладагента
- 2** Выход хладагента
- 3** Присоединение для манометра
- 4** Присоединение для предохранительного клапана (*только в комбинации со смотровым стеклом)
- 5** Смотровое стекло
- 6** Крепление


Befestigungswinkel
Endbuchstabe "N" = unten
Endbuchstabe "H" & "T" = unten & oben

Angle Bracket
Letter "N" = lower
Letter "H" & "T" = lower & upper

Монтажный уголок
Буква "N" = снизу
Буква "H" и "T" = снизу и сверху


Anschlüsse Ölabscheider

OA1854(A).. OA4088(A)
OA1954(A).. OA4188(A)
OAF6288

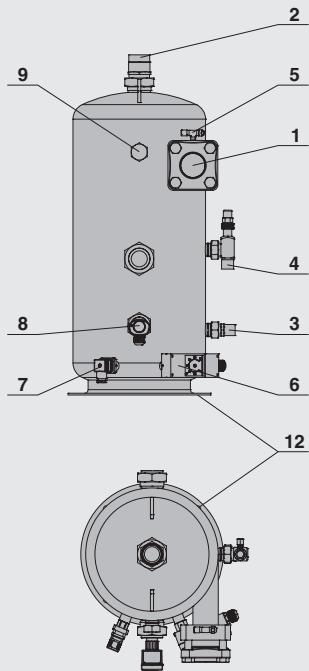


Connections oil separators

OA9011(A).. OA25012(A)
OA9111(A).. OA25112(A)
OAF15211

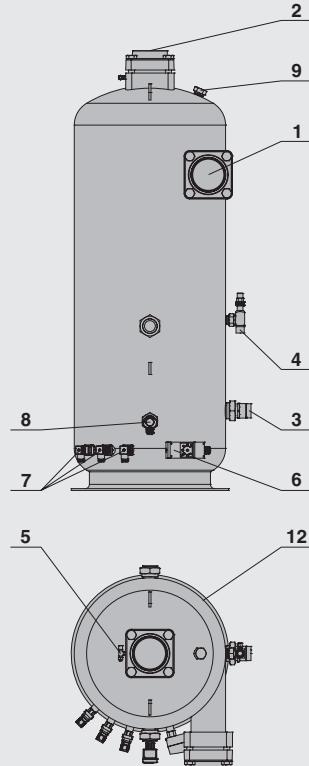


Присоединения маслоотделителей


OAC14011A..OAC25112A

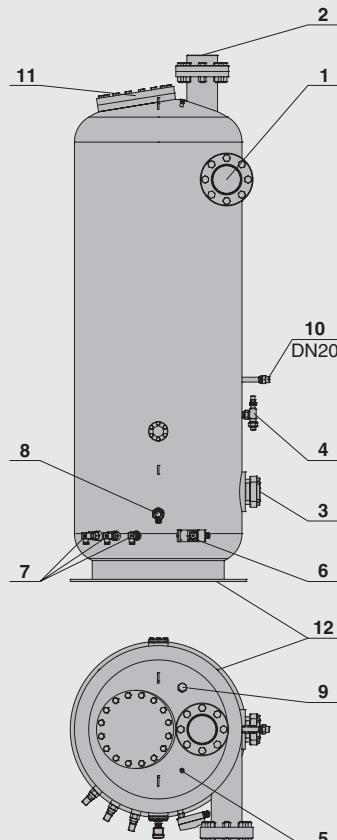

OAH2888.. OAH7088

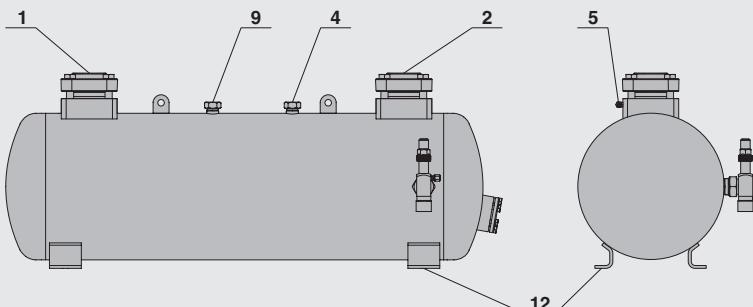

OAS322.. OAS3088

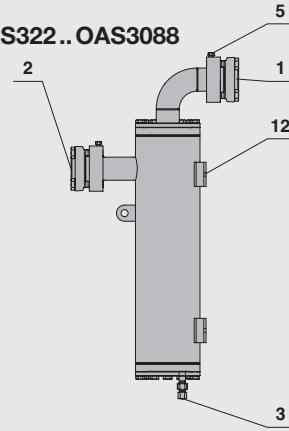

- 1 Kältemittel-Eintritt
- 2 Kältemittel-Austritt
- 3 Öl-Austritt
- 4 Öleinfüll-Anschluss
- 5 Service-Anschluss
- 6 Öl-Thermostat
- 7 Öl-Heizung
- 8 Ölniveau-Wächter
- 9 Anschluss für Druckentlastungs-Ventil
- 10 Öl-Austritt aus der Sekundärstufe
- 11 Service-Flansch für Filterpatronen
- 12 Befestigungsloch

- 1 Refrigerant inlet
- 2 Refrigerant outlet
- 3 Oil outlet
- 4 Oil filling connection
- 5 Service connection
- 6 Oil thermostat
- 7 Oil heater
- 8 Oil level switch
- 9 Connection for pressure relief valve
- 10 Oil outlet out of the secondary stage
- 11 Service flange for filter cartridges
- 12 Fixing hole

- 1 Вход хладагента
- 2 Выход хладагента
- 3 Выход масла
- 4 Присоединение для заправки масла
- 5 Сервисное присоединение
- 6 Термостат масла
- 7 Подогреватель масла
- 8 Реле уровня масла
- 9 Присоединение для предохранительного клапана
- 10 Выход масла из вторичного отделителя
- 11 Сервисный фланец для фильтрующих картриджей
- 12 Отверстие для крепления

Anschlüsse Flüssigkeitssammler
Connections of liquid receivers
Присоединения ресиверов хладагента

Type Types Типы	1 Eintritt Ø Inlet Ø Вход Ø mm	2 Eintritt Ø Inlet Ø Вход Ø mm	3 Manometer Gauge Манометр	4 Druckentlastungs- Ventil Pressure Relief Valve Предохранительный клапан	6 Befestigung Ø Fixing Ø Крепление Ø
F062H, F062HP	12	1/2"	10	3/8"-20 UNF	9
F102H, F102HP	16	5/8"	12	1/2"	9
F152H, F152HP	22	7/8"	16	5/8"	9
F182	16	5/8"	16	5/8"	9
F192T, F192TP	16	5/8"	16	5/8"	9
F202H, F202HP	22	7/8"	22	7/8"	9
F202HA	DN 20	7/8"	DN 20	7/8" -	9
F252H, F252HP	22	7/8"	22	7/8"	9
F302G	42	1 5/8"	42	1 5/8"	9
F302H, F302HP	22	7/8"	22	7/8"	9
F302K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	9
F312	22	7/8"	22	7/8"	9
F392T, F392TP	22	7/8"	22	7/8"	9
F402H, F402HP	28	1 1/8"	28	1 1/8"	9
F402HA	DN 25	1 1/8"	DN 25	1 1/8" -	Innengewinde 9
F552T, F552TP	28	1 1/8"	28	1 1/8"	Internal thread 9
F562G	54	2 1/8"	42	1 5/8"	Внутренняя резьба 13
F562K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	1 1/4"-12 UNF 13
F562N	35	1 3/8"	28	1 1/8"	9
F562NP	42	1 5/8	35	1 3/8"	9
F562NA	DN 40	1 5/8"	DN 32	1 3/8" -	9
F732N	35	1 3/8"	28	1 1/8"	9
F732NP	42	1 5/8"	35	1 3/8" -	9
F902N	42	1 5/8	35	1 3/8"	9
F902NP	42	1 5/8	35	1 3/8" -	9
F1052G	54	2 1/8"	42	1 5/8"	13
F1052K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	13
F1052T	42	1 5/8"	35	1 3/8"	9
F1052TP	42	1 5/8"	35	1 3/8" -	9
F1052TA	DN40	1 5/8"	DN 32	1 3/8" -	9
F1202N	54	2 1/8"	42	1 5/8"	13
F1202NP	54	2 1/8"	42	1 5/8" -	13
F1602G	76	3 1/8"	54	2 1/8"	13
F1602K	2 x 28	2 x 11/8"	28	1 1/8"	Außengewinde 13
F1602N	54	2 1/8"	42	1 5/8"	External thread 13
F1602NP	54	2 1/8"	42	1 5/8" -	Наружная резьба 13
F1602NA	DN 50	2 1/8"	DN40	1 5/8"	3/8"-18NPTF 13
F2202N, F2202NP	76	3 1/8"	54	2 1/8" 1/4"-18 NPTF	13
F3102N, F3102NP	76	3 1/8"	54	2 1/8" 1/4"-18 NPTF	13
F3102NA	DN 80	3 1/8"	DN 50	2 1/8" 1/4"-18 NPTF	13
FS33	10	3/8"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	M10
FS36, FS36P	10	3/8"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	M10
FS48	10	3/8"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	*
FS48P	10	3/8"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	13
FS53	12	1/2"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	M10
FS56, FS56P	10	3/8"	10	3/8" 7/16"-20 UNF	13
FS68	12	1/2"	12	1/2" 7/16"-20 UNF	*
FS68P	12	1/2"	12	1/2" 7/16"-20 UNF	13
FS76, FS76P	12	1/2"	12	1/2" 7/16"-20 UNF	13
FS78	12	1/2"	12	1/2" 7/16"-20 UNF	*

* Anschluss für Druckentlastungs-Ventil auf Anfrage

* Connection for pressure relief valve upon request

* Присоединение для предохранительного клапана по запросу

**Anschlüsse Flüssigkeitssammler
(Fortsetzung von Seite 15)**
**Connections of liquid receivers
(continuation from page 15)**
**Присоединения ресиверов хладагента
(продолжение со стр. 15)**

Type Types Типы	1 Eintritt Ø Inlet Ø Вход Ø mm	2 Eintritt Ø Inlet Ø Вход Ø mm	3 Manometer Gauge Манометр	4 Druckentlastungs- Ventil Pressure Relief Valve Предохранительный клапан	6 Befestigung Ø Fixing Ø Крепление Ø
FS83	16	5/8"	12	1/2"	7/16"-20 UNF
FS102, FS102P	16	5/8"	12	1/2"	7/16"-20 UNF
FS126, FS126P	12	1/2"	12	1/2"	7/16"-20 UNF
FS128	16	5/8"	12	1/2"	7/16"-20 UNF
FS128P	16	5/8"	12	1/2"	7/16"-20 UNF
FS152, FS152P	22	7/8"	16	5/8"	7/16"-20 UNF
FS188	16	5/8"	16	5/8"	7/16"-20 UNF
FS202, FS202P	22	7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS252, FS252P	22	7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS268, FS268P	22	7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS302, FS302P	28	1 1/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS302K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS402, FS402P	28	1 1/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS562	35	1 3/8"	28	1 1/8"	7/16"-20 UNF
FS562K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
F562P	42	1 5/8"	35	1 3/8"	—
FS732	35	1 3/8"	28	1 1/8"	7/16"-20 UNF
FS732P	42	1 5/8"	35	1 3/8"	—
FS902	42	1 5/8"	35	1 3/8"	7/16"-20 UNF
FS902K	2 x 22	2 x 7/8"	22	7/8"	7/16"-20 UNF
FS902P	42	1 5/8"	35	1 3/8"	—
FS1122	54	2 1/8"	42	1 5/8"	7/16"-20 UNF
FS1122P	54	2 1/8"	42	1 5/8"	—
FS1602	54	2 1/8"	42	1 5/8"	7/16"-20 UNF
FS1602K	2 x 28	2 x 1 1/8"	28	1 1/8"	7/16"-20 UNF
FS1602P	54	2 1/8"	42	1 5/8"	—
FS2202, FS2202P	76	3 1/8"	54	2 1/8"	1/4"-18 NPTF
FS3102, FS3102P	76	3 1/8"	54	2 1/8"	1/4"-18 NPTF
FS4002, FS4002P	DN 100		76	3 1/8"	1/4"-18 NPTF
FS4752, FS4752P	DN 100		76	3 1/8"	1/4"-18 NPTF
FS5502, FS5502P	DN 100		76	3 1/8"	1/4"-18 NPTF

* Anschluss für Druckentlastungs-
Ventil auf Anfrage

* Connection for pressure relief valve
upon request

* Присоединение для предохра-
нительного клапана по запросу

Anschlüsse Ölabscheider
Connections of oil separators
Присоединения маслоотделителей

	1 Ø	2 Ø	3 Ø	4 Ø	5	6	7	9	12 Ø
OA1854	DN 50	42 mm $1\frac{5}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA1954	DN 50	42 mm $1\frac{5}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA4088	DN 80	DN 80	R 35 mm $1\frac{3}{8}$ "	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA4188	DN 80	DN 80	R 35 mm $1\frac{3}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA9011	DN 100	DN 100	42 mm $1\frac{5}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA9111	DN 100	DN 100	42 mm $1\frac{5}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA14011	DN 100	DN 100	54 mm $2\frac{1}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA14111	DN 100	DN 100	54 mm $2\frac{1}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA25012	DN 125	DN 125	76 mm $3\frac{1}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{8}$ "-18 UNEF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA25112	DN 125	DN 125	76 mm $3\frac{1}{8}$ "	R 22 mm $\frac{7}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{8}$ "-18 UNEF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA1854A	DN 50	DN 40	DN 20	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA1954A	DN 50	DN 40	DN 20	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA4088A	DN 80	DN 80	DN 32	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA4188A	DN 80	DN 80	DN 32	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OA9011A	DN 100	DN 100	DN 40	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA9111A	DN 100	DN 100	DN 40	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA14011A	DN 100	DN 100	DN 40	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA14111A	DN 100	DN 100	DN 50	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA25012A	DN 125	DN 125	DN 80	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{8}$ "-18 UNEF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OA25112A	DN 125	DN 125	DN 80	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{8}$ "-18 UNEF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OAC14011A	DN 100	DN 100	DN 50	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OAC25012A	DN 125	DN 125	DN 80	DN 12	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	$\frac{3}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{8}$ "-18 NPTF	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	14
OAS322	DN 25	DN 25	\varnothing 10 mm	—	—	—	—	—	9
OAS744	DN 40	DN 40	\varnothing 10 mm	—	—	—	—	—	9
OAS1055	DN 50	DN 50	\varnothing 10 mm	—	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	—	9
OAS1655	DN 50	DN 50	\varnothing 10 mm	—	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	—	9
OAS3088	DN 80	DN 80	\varnothing 10 mm	—	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	—	9
OAF6288	DN 80	DN 80	R Ø 12	—	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	9
OAF15211	DN 100	DN 100	R Ø 12	—	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	9
OAH2888	DN 80	DN 80	D35L	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF	$\frac{1}{8}$ "-27 NPTF	—	—	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
OAH7088	DN 80	DN 80	D35L	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF	—	—	—	$1\frac{1}{4}$ "-12 UNF*	13
			R = Rotalock						

Sonderausführungen auf Anfrage

* Außen Gewinde: $1\frac{1}{4}$ "-12 UNF
Innen Gewinde: $\frac{3}{8}$ "-18 NPTF

Special versions upon request

* External thread: $1\frac{1}{4}$ "-12 UNF
Internal thread: $\frac{3}{8}$ "-18 NPTF

Специальные версии по запросу

* Внутренняя резьба: $1\frac{1}{4}$ "-12 UNF
Наружная резьба: $\frac{3}{8}$ "-18 NPTF

- 1 Kältemittel-Eintritt
- 2 Kältemittel-Austritt
- 3 Öl-Austritt
- 4 Öleinfüll-Anschluss
- 5 Service-Anschluss
- 6 Öl-Thermostat
- 7 Öl-Heizung
- 9 Anschluss für Druckentlastungs-Ventil
- 12 Befestigungslöch

- 1 Refrigerant inlet
- 2 Refrigerant outlet
- 3 Oil outlet
- 4 Oil filling connection
- 5 Service connection
- 6 Oil thermostat
- 7 Oil heater
- 9 Connection for pressure relief valve
- 12 Fixing hole

- 1 Вход хладагента
- 2 Выход хладагента
- 3 Выход масла
- 4 Присоединение для заправки масла
- 5 Сервисное присоединение
- 6 Термостат масла
- 7 Подогреватель масла
- 9 Присоединение для предохранительного клапана
- 12 Отверстие для крепления

5 In Betrieb nehmen

Der Druckbehälter wurde im Werk als einzelnes Gerät geprüft. Nach der Montage muss die Dichtheit der Anschlüsse und des Rohrleitungssystems erneut geprüft werden.

5.1 Öl einfüllen

**OA1854(A) .. OA25012(A)
OA1954(A) .. OA25112(A)**

Gesamte Ölfüllung der Anlage am Öleinfüll-Anschluss des Ölabscheiders einfüllen.

Ölfüllmenge:

- die Betriebsfüllung des Ölabscheiders (siehe Tabelle)
- und zusätzlich die gesamte in der Anlage umlaufende Ölmenge (z.B. Ölkühler, Ölleitung)

**OAS322..OAS3088
OAF6288..OAF15211**

Öl-Betriebsfüllung in Sekundär-Ölabscheider vorfüllen.

5 Commissioning

The pressure vessels have been tested in the factory as individual units. After installation it is necessary to test again for any leaks of the connections and pipe work.

5.1 Oil charging

**OA1854(A) .. OA25012(A)
OA1954(A) .. OA25112(A)**

Charge the entire oil charge of the plant into the oil separator at the oil filling connection.

Amount of oil to charge:

- the operating charge of the oil separator (see table)
- and in addition the total amount of circulating oil in the plant (e.g. oil cooler, oil line)

**OAS322..OAS3088
OAF6288..OAF15211**

Pre-charge the operating oil charge into secondary oil separator.

5 Ввод в эксплуатацию

Сосуд давления прошёл индивидуальный выходной контроль на заводе-изготовителе. После монтажа необходимо вновь проверить герметичность присоединений и трубопроводов.

5.1 Заправка маслом

**OA1854(A) .. OA25012(A)
OA1954(A) .. OA25112(A)**

Заправьте в маслоотделитель весь объем заправляемого масла через присоединение для заправки масла.

Объем заправляемого масла:

- рабочий объем заправки маслоотделителя (см. таблицу)
- и в дополнение, общий объем циркулирующего в установке масла (напр., маслоохладитель, масляная линия).

**OAS322..OAS3088
OAF6288..OAF15211**

Предварительно заправьте рабочий объем масла во вторичный маслоотделитель.

Betriebsfüllung	Operating charge	Рабочий объем заправки	
OA1854(A) / OA1954(A)	18 l	OAS322	~0,5 l
OA4088(A) / OA4188(A)	40 l	OAS744	~1,0 l
OA9011(A) / OA9111(A)	90 l	OAS1055	~1,0 l
OA14011(A) / OA14111(A)	140 l	OAS1655	~1,0 l
OA25012(A) / OA25112(A)	250 l	OAS3088	~1,5 l
OAC14011A	140 l		
OAC25112A	250 l	OAF6288	~1,0 l
OAH2888	28 l	OAF15211	~1,5 l
OAH7088	70 l		

5.2 Dichtheit prüfen

Mit getrocknetem Stickstoff Überdruck erzeugen. Druckbehälter und Leitungen auf Lecks prüfen.



Gefahr!
Prüfdruck darf den maximal zulässigen Druck nicht überschreiten (siehe Typschild)! Sicherheitsvorschriften unbedingt befolgen (z. B. EN 378 oder äquivalent).

5.2 Leak testing

Test for leaks by pressurizing the pressure vessel and pipes using dry nitrogen.



Danger!
Test pressure may not exceed the maximum allowable pressure (see name plate)! Safety regulations have absolutely to be observed (e.g. EN 378 or equivalents).

5.2 Проверка на плотность

Проверка сосуда высокого давления и трубопроводов на плотность производится опрессовкой сухим азотом.



Опасность!
Испытательное давление не должно превышать макс. допустимое давление (см. заводскую табличку на сосуде)! Строго соблюдайте правила техники безопасности (напр., EN 378 или соответствующие правила).

5.3 Evakuieren

Ölumpfheizung an Verdichter und Ölabscheider einschalten.

Vorhandene Absperr- und Magnetventile öffnen. Das gesamte System einschließlich Verdichter auf Saug- und Hochdruckseite mit Vakuumpumpe evakuieren.

Bei abgesperrter Pumpenleistung muss ein „stehendes Vakuum“ kleiner als 1,5 mbar bestehen bleiben.

Wenn nötig Vorgang mehrfach wiederholen.

5.3 Evacuation

Switch on the crankcase heater at compressor and oil separator.

Open all shut-off valves and solenoid valves. Evacuate the entire system including compressor using a vacuum pump connected to the high and low pressure sides.

When the pump is switched off a “standing vacuum” of less than 1.5 mbar must be maintained. If necessary repeat this procedure several times.

5.3 Вакуумирование

Включить подогреватель масла в компрессоре и в маслоделителе.

Открыть все запорные и электромагнитные клапаны. Произвести вакуумирование всей системы, в т.ч. компрессор, используя вакуумный насос, подсоединенный к сторонам высокого и низкого давления.

При отключенном насосе, должен сохраняться «устойчивый вакуум» на уровне меньше 1,5 мбар. При необходимости повторить процедуру несколько раз.

5.4 Kältemittel einfüllen

Nur zugelassene Kältemittel einfüllen (siehe Kapitel 2).

- Bevor Kältemittel eingefüllt wird:
 - Ölumpfheizung an Verdichter und Ölabscheider einschalten.
 - Ölstand im Verdichter kontrollieren.
 - Verdichter nicht einschalten!
- Flüssiges Kältemittel direkt in den Verflüssiger bzw. Sammler füllen, bei Systemen mit überflutetem Verdampfer evtl. auch in den Verdampfer.
- Nach Inbetriebnahme kann es notwendig werden, Kältemittel zu ergänzen:
Bei laufendem Verdichter Kältemittel auf der Saugseite einfüllen, am besten am Verdampfer-Eintritt. Gemische müssen dem Füllzylinder als blasenfreie Flüssigkeit entnommen werden.

Bei Flüssigkeits-Einspeisung:

Achtung!

Gefahr von Nassbetrieb!
Äußerst fein dosieren!
Öltemperatur oberhalb 40°C halten.

Gefahr!

Berstgefahr von Komponenten und Rohrleitungen durch hydraulischen Überdruck.
Überfüllung des Systems mit Kältemittel unbedingt vermeiden!

5.4 Charging refrigerant

Charge only permitted refrigerants (see chapter 2).

- Before refrigerant is charged:
 - Switch on the crankcase heater at compressor and oil separator.
 - Check the compressor oil level.
 - Do not switch on the compressor!
- Charge liquid refrigerant directly into the condenser resp. receiver. For systems with flooded evaporator refrigerant can be also charged into the evaporator.
- After commissioning it may be necessary to add refrigerant: Charge the refrigerant from the suction side while the compressor is in operation. Charge preferably at the evaporator inlet. Blends must be taken from the charging cylinder as “solid liquid”.

If liquid is charged:

Attention!

Danger of wet operation!
Charge small amounts at a time!
Keep the oil temperature above 40°C.

Danger!

Explosion risk of components and pipelines by hydraulic overpressure.
Avoid absolutely overcharging of the system with refrigerant!

5.4 Заправка хладагента

Заправляйте только разрешенные хладагенты (см. главу 2).

- Перед заправкой хладагента:
 - Вкл. подогреватель масла в компрессоре и в маслоделителе.
 - Проверьте уровень масла в компрессоре.
 - Не включайте компрессор!
- Заправляйте жидкий хладагент непосредственно в конденсатор соотв. ресивера. В системах с затопленным испарителем хладагент также можно заправлять в испаритель.
- После пуска в работу может потребоваться дозаправка хладагента:
Заправляйте хладагент со стороны всасывания, желательно на входе в испаритель, при работающем компрессоре.
Смесь должна забираться из заправочного цилиндра в жидкой фазе.

При заправке жидкого хладагента:

Внимание!

Опасность влажного хода!
Заправляйте небольшое количество за один раз! Поддерживайте температуру масла выше 40°C.

Опасность!

Опасность разрыва компонентов и трубопроводов из-за избыточного гидравлического давления.
Избыточная заправка хладагентом абсолютно недопустима!

5.5 Startvorgang

Ölkontrolle

Bei Ölabscheidern muss der Ölspiegel im Schauglas oder höchstens 5 cm darunter sichtbar sein.

Schwingungen

Die gesamte Anlage insbesondere Rohrleitungen und Kapillarrohre auf abnormale Schwingungen überprüfen. Wenn nötig, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen treffen.

Achtung!

Rohrbrüche sowie Leckagen am Verdichter und sonstigen Anlagen-Komponenten möglich!
Starke Schwingungen vermeiden!

5.5 Starting

Oil check

For oil separators the oil level must be visible in the sight glass or at maximum 5 cm below.

Vibrations

The whole plant especially the pipe lines and capillary tubes must be checked for abnormal vibrations. If necessary additional protective measures must be taken.

Attention!

Pipe fractures and leakages at compressor and other components of the plant possible!
Avoid strong vibrations!

Betriebsdaten überprüfen

- Verdampfungstemperatur
 - Sauggastemperatur
 - Verflüssigungstemperatur
 - Druckgastemperatur
 - Öltemperatur
 - Schalthäufigkeit
- Datenprotokoll anlegen.

Checking the operating data

- Evaporating temperature
 - Suction gas temperature
 - Condensing temperature
 - Discharge gas temperature
 - Oil temperature
 - Number of switching actuations
- Prepare data sheet.

5.5 Запуск

Контроль масла

В маслоотделителях уровень масла должен наблюдаться в смотровом стекле, но не более чем на 5 см ниже.

Вибрации

Проверить всю установку, в частности трубопроводы и капиллярные трубы, на отсутствие ненормальных вибраций. При необходимости, принять дополнительные защитные меры.

Внимание!

Возможны повреждения трубопроводов и утечки на компрессоре и других частях установки! Избегайте сильной вибрации!

Контроль рабочих параметров

- Температура испарения
 - Температура всасываемого газа
 - Температура конденсации
 - Температура нагнетания
 - Температура масла
 - Частота включений
- Составьте протокол данных.

6 Betrieb

Der Druckbehälter muss regelmäßig geprüft werden. Die Prüfintervalle sind von Kältemittel und Betriebsweise abhängig. Sie müssen vom Betreiber festgelegt werden. Siehe auch Kapitel 3.5.

6.1 Wartung

Flüssigkeitssammler und Ölabscheider OA1854(A).. OA25012(A)/ OA1954(A).. OA25112(A) sind für wartungsfreien Betrieb ausgelegt.

Die Filterpatronen in Kombi- und Sekundär-Ölabscheidern müssen gewechselt werden, wenn der Druckabfall 0,5 bar übersteigt.

Filterpatronen wechseln



Warnung!

Ölabscheider kann unter Druck stehen!
Schwere Verletzungen möglich.
Ölabscheider zuerst auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

- Absperrventile vor und nach dem Ölabscheider schließen.
- Ölabscheider auf drucklosen Zustand bringen. Dazu Kältemittel absaugen und Umwelt gerecht entsorgen.
- Filterpatronen ausbauen – siehe folgende Seite:
 - OAC-Serie (Abb. 5) und
 - OAS-Serie (Abb. 6).
- Neue Patronen entsprechend einbauen.
- Ölfüllung ergänzen (siehe Kapitel 5.1). Gebrauchtes Öl nicht wieder verwenden!

6 Operation

The pressure vessel must be regularly inspected. The inspection intervals depend on refrigerant and mode of operation. They must be determined by the end user. See also chapter 3.5.

6.1 Maintenance

Liquid receivers and oil separators OA1854(A).. OA25012(A)/ OA1954(A).. OA25112(A) are designed for maintenance-free operation.

The filter cartridges in combined and secondary oil separators must be changed if the pressure drop exceeds 0.5 bar.

Changing the filter cartridges



Warning!

Oil separator can be under pressure!
Severe injuries possible.
Release the pressure in the oil separator first!
Wear safety goggles!

- Close the shut-off valves before and after the oil separator.
- Release the pressure in the oil separator. Suck-off and dispose the refrigerant in an environmentally friendly way.
- Removing the filter cartridges – see following page:
 - OAC series (Fig. 5) and
 - OAS series (Fig. 6).
- Mount the new cartridges accordingly.
- Complete the oil charge (see chapter 5.1). Do not employ used oil again!

6 Эксплуатация

Сосуд давления должен периодически проверяться. Интервалы между проверками определяются типом хладагента и режимом работы. Они устанавливаются организацией, эксплуатирующей установку. См. также главу 3.5.

6.1 Обслуживание

Ресиверы хладагента и маслоотделители OA1854(A).. OA25012(A)/ OA1954(A).. OA25112(A) рассчитаны на эксплуатацию без обслуживания.

Фильтрующие картриджи в комбинированных и во вторичных маслоотделителях необходимо заменить при падении давления более 0,5 bar.

Замена фильтрующих картриджей



Предупреждение!

Маслоотделитель может находиться под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сначала сбросьте давление в маслоотделителе!
Оденьте защитные очки!

- Закройте запорные клапаны до и после маслоотделителя.
- Сбросьте давление в маслоотделителе. Откачайте и утилизируйте хладагент экологически безопасным способом.
- По замене фильтрующих картриджей - см. след. стр.:
 - OAC – серия (Рис. 5) и
 - OAS – серия (Рис. 6).
- Установите новый фильтрующий картридж.
- Заправьте масло (см. главу 5.1.). Не используйте повторно отработанное масло!

OAC-Serie (Abb. 5)

- Service-Flansch (1) öffnen.
- Die Filterpatronen sind paarweise übereinander angeordnet: Im OAC14011A befinden sich 4 Patronenpaare, im OAC25112A sind es 6.
- Patronenpaare jeweils nacheinander entnehmen:
 - Verschlussmutter (2) und Zentrierstück (3) entfernen.
 - Obere Filterpartone (4) herausnehmen.
 - Oberen Führungsstab (5) herausschrauben.
 - Verbindungsstück (6) entfernen.
 - Untere Filterpartone herausnehmen.
 - Der untere Führungsstab (7) bleibt im Kombi-Ölabscheider.

OAC series (Fig. 5)

- Open service flange (1).
- The filter cartridges are paired on top of each other: OAC14011A has 4 pairs, whereas OAC25112A has 6.
- Remove cartridge pairs one after the other:
 - Remove sealing nut (2) and centering piece (3).
 - Pull out upper filter cartridge (4).
 - Unscrew and remove upper guide bar (5).
 - Remove connecting piece (6).
 - Remove lower filter cartridge.
 - Lower guide bar (7) remains in combined oil separator.

Серия ОАС (Рис. 5)

- Откройте сервисный фланец (1).
- Фильтрующие картриджи спарены один поверх другого: ОАС 14011А имеет 4 пары, а ОАС 25112А имеет 6 пар.
- Удалите спаренные картриджи один за другим:
 - Удалите гайку (2) и центрирующий элемент (3).
 - Вытяните верхний фильтрующий картридж (4).
 - Отвинтите и удалите верхнюю направляющую (5).
 - Удалите соединительный элемент (6).
 - Вытяните нижний фильтрующий картридж
 - Нижняя направляющая (7) остается в комбинированном маслоотделителе.

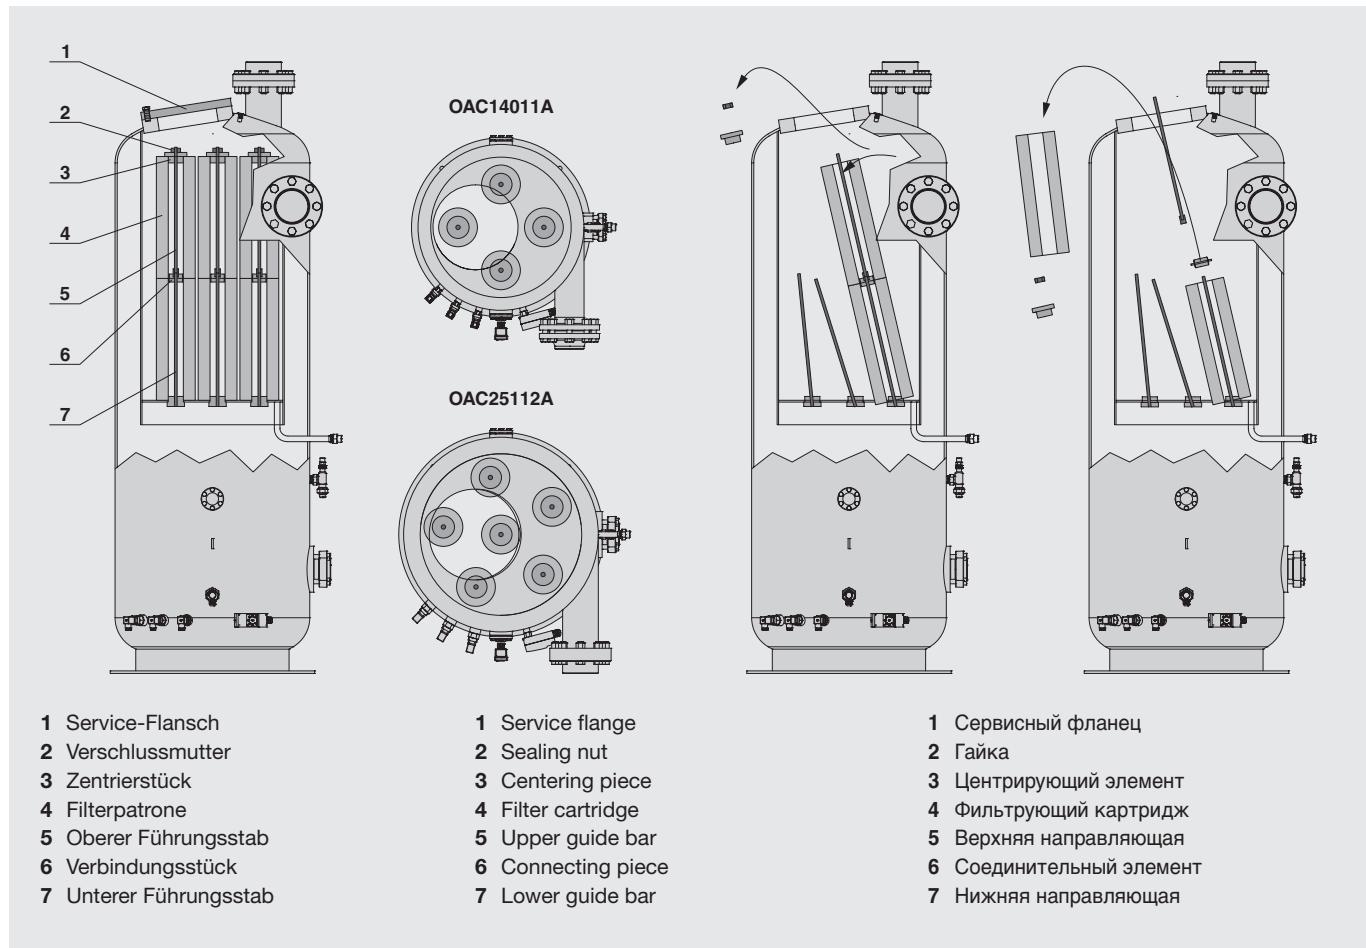


Abb. 5 OAC-Serie:
Filterpatronen wechseln

Fig. 5 OAC series:
Changing the filter cartridges

Рис. 5 Серия ОАС:
Замена фильтрующих картриджей

- Die weiteren Patronenpaare entsprechend entfernen.
- Sobald Verschlussmutter (2) und Zentrierstück (3) entfernt sind, kann das jeweilige Patronenpaar gekippt werden.
- Neue Filterpatronen entsprechend einbauen. Verschlussmuttern (2) anziehen (10 Nm).
- Service-Flansch (1) verschrauben (98 Nm).

OAS-Serie (Abb. 6)

- Öl aus der Ölrückführ-Leitung (4) ablassen.
- Flansch (1) öffnen. Dabei restliches Öl auffangen.
- OAS332 und OAS744: Filterpatrone (3) ausschrauben. OAS1055..OAS3088: Schraube (2) entfernen.
- Filterpatrone (3) nach unten herausziehen.

6.2 Kältemittel absaugen

- bei Reparatureingriffen oder Außer-Betriebnahme der Flüssigkeitssammler
- Kältemittel möglichst flüssig absaugen oder abpumpen. Kältemittel umweltgerecht entsorgen.

- Remove other cartridge pairs respectively.
- As soon as the sealing nut (2) and the centering piece (3) are removed, the respective cartridge pair can be tilted.
- Mount the new cartridges accordingly. Tighten sealing nuts (2) (10 Nm).
- Tighten service flange (1) (98 Nm).

OAS series (Fig. 6)

- Drain the oil out of the oil return pipe (4).
- Open flange (1) while collecting the oil.
- OAS322 and OAS744: Unscrew the filter cartridge (3). OAS1055..OAS3088: Remove screw (2).
- Pull out the filter cartridge (3) from below.

- Соответствующим образом удалите остальные пары картриджей.
- После удаления гайки (2) и центрирующего элемента (3), можно наклонить соответствующую пару картриджей.
- Установите новые картриджи соответствующим образом. Затяните гайку (2) (10 Nm).
- Затяните сервисный фланец (1) (98 Nm).

Серия ОАС (Рис. 6)

- Слейте масло из трубопровода возврата масла (4).
- Откройте фланец (1) во время сбора масла.
- OAS322 и OAS744: отвинтите фильтрующий картридж (3). OAS1055..OAS3088: снимите винт (2).
- Вытяните вниз фильтрующий картридж (3).

6.2 Extracting refrigerant

- for repair work at the liquid receivers or when decommissioning them
- Pump-off refrigerant as a liquid if possible. Dispose of the refrigerant properly.

6.2 Выпуск хладагента

- при выполнении ремонтных работ на ресиверах или при их выводе из эксплуатации
- По возможности, откачайте хладагент в жидкой фазе. Утилизируйте хладагент надлежащим образом.



Abb. 6 OAS-Serie:
Filterpatrone wechseln

Fig. 6 OAS series:
Changing the filter cartridge

Рис. 6 Серия ОАС:
Замена фильтрующего картриджа

6.3 Öl ablassen

- bei Reparatureingriffen oder Außer-Betriebnahme der Ölabscheider
- Kältemittel- und Öl-Leitungen vor und hinter dem Ölabscheider absperren.

⚠ Warnung!

Ölabscheider kann unter Druck stehen!
Schwere Verletzungen möglich.
Ölabscheider zuerst auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

Wanne bereithalten. Öl ablassen, dabei auffangen und umweltgerecht entsorgen.

6.3 Draining the oil

- for repair work at the oil separators or when decommissioning them
- Shut-off the refrigerant pipes and oil pipes before and behind the oil separator.

⚠ Warning!

Oil separator can be under pressure!
Severe injuries possible.
Release the pressure in the oil separator first!
Wear safety goggles!

Take an oil pan ready. Drain the oil. Collect and dispose of it properly.

6.3 Слив масла

- при выполнении ремонтных работ на маслоотделителях или при их выводе из эксплуатации
- Перекройте трубопроводы хладагента и масла до и после маслоотделителя.

⚠ Предупреждение!

Маслоотделитель может находиться под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сначала сбросьте давление в маслоотделителе!
Оденьте защитные очки!

Приготовьте поддон для сбора масла. Слейте масло. Утилизируйте масло надлежащим образом.

6.4 Außer Betrieb nehmen

Im Schadensfall muss der Druckbehälter vom Kältesystem getrennt und ausgetauscht werden. Dazu Kältemittel absaugen und Kühlmedium entfernen.

Verunreinigte Stoffe umweltgerecht entsorgen!
Chlorhaltiges Öl ist Sondermüll.

6.4 Decommissioning


In the case of damage the pressure vessel must be disconnected from the refrigeration system and replaced. For this purpose the refrigerant and the coolant must be removed.

Dispose of contaminated fluids in an environmentally friendly way!
Chlorinated oil is pollutive waste.

6.4 Выход из эксплуатации



В случае повреждения сосуд высокого давления должен быть отсоединен от холодильной системы и заменен. Для этого хладагент и хладоноситель должны быть удалены.

Утилизируйте загрязненные жидкости безопасным для окружающей среды способом!
Содержащие хлор масла являются загрязняющим отходом.

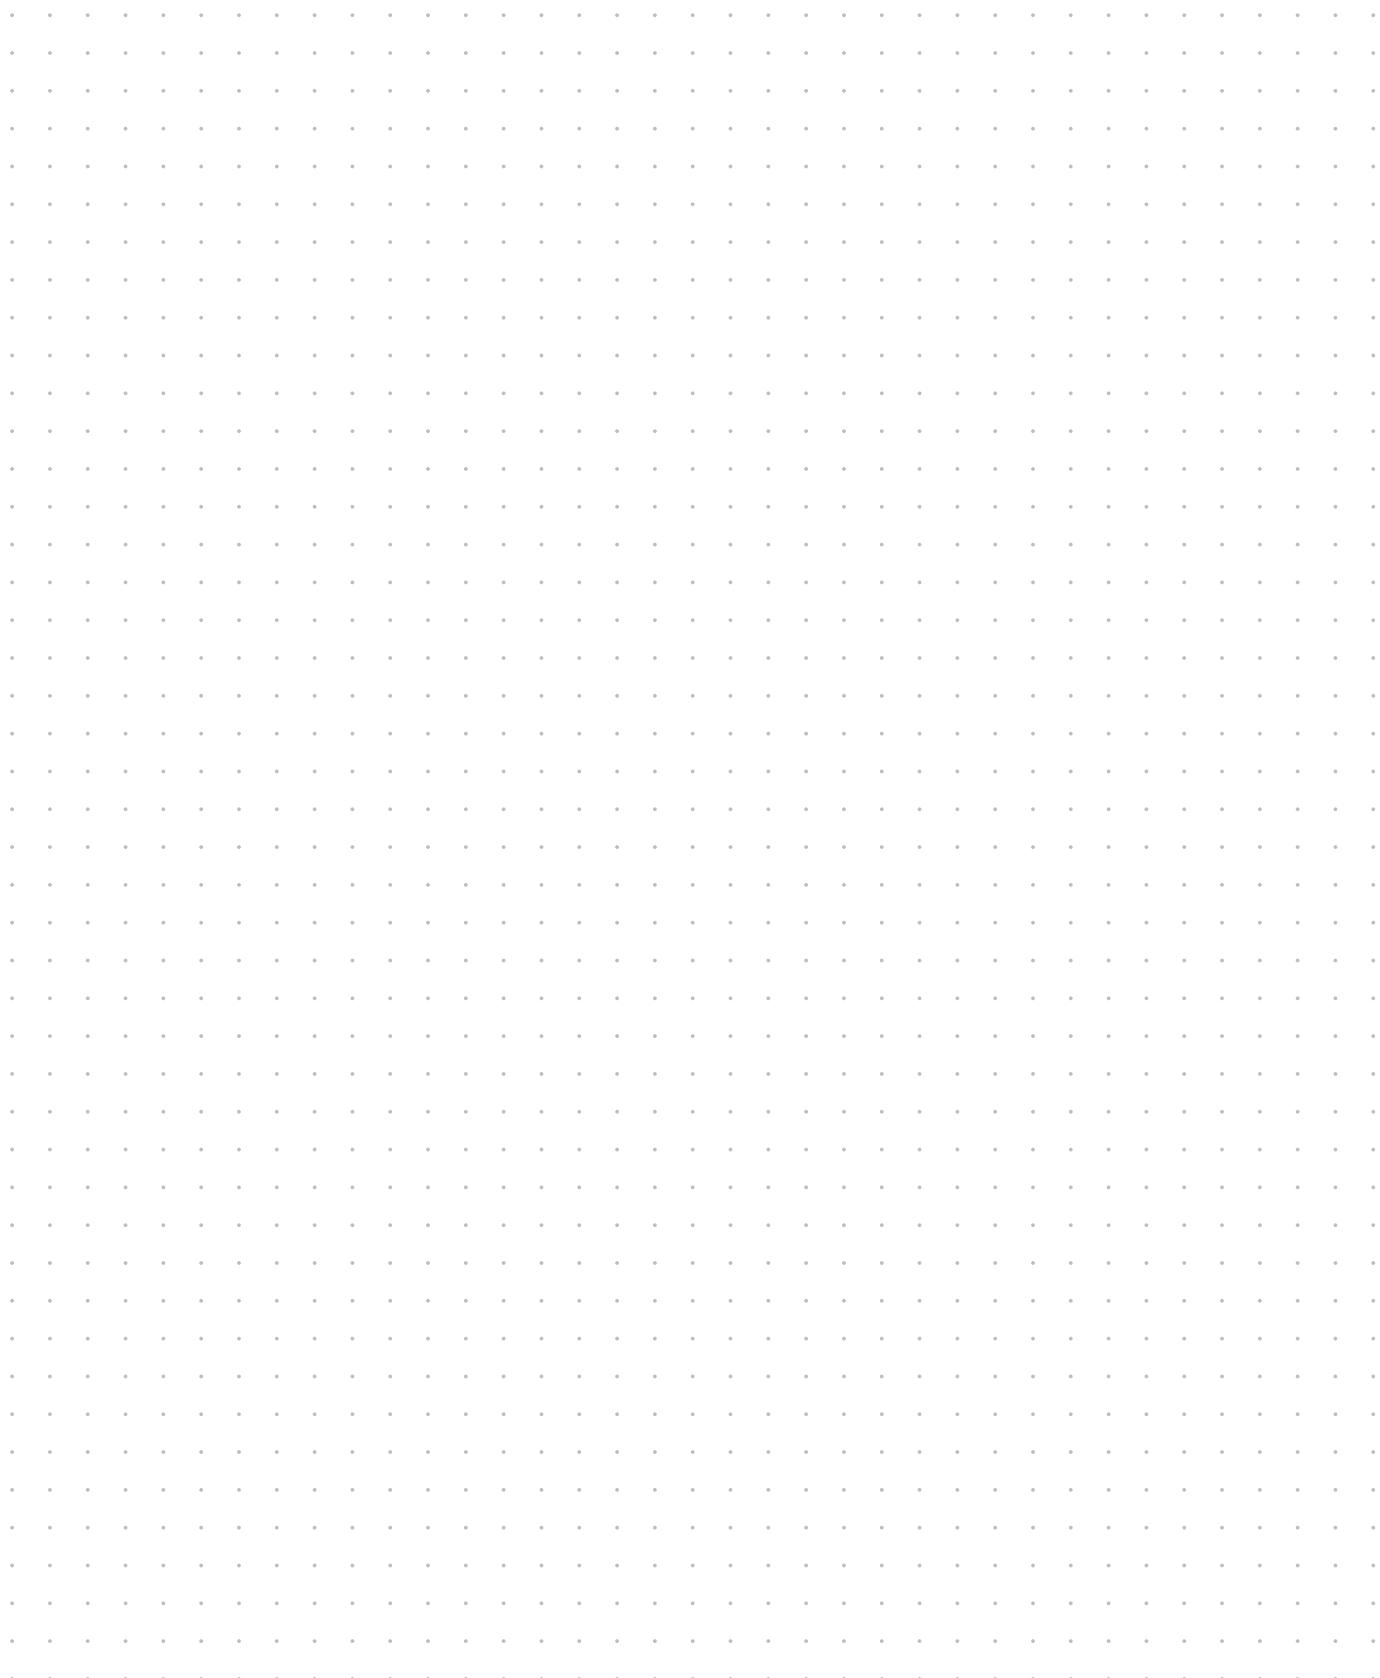Notes

Notes

Notes

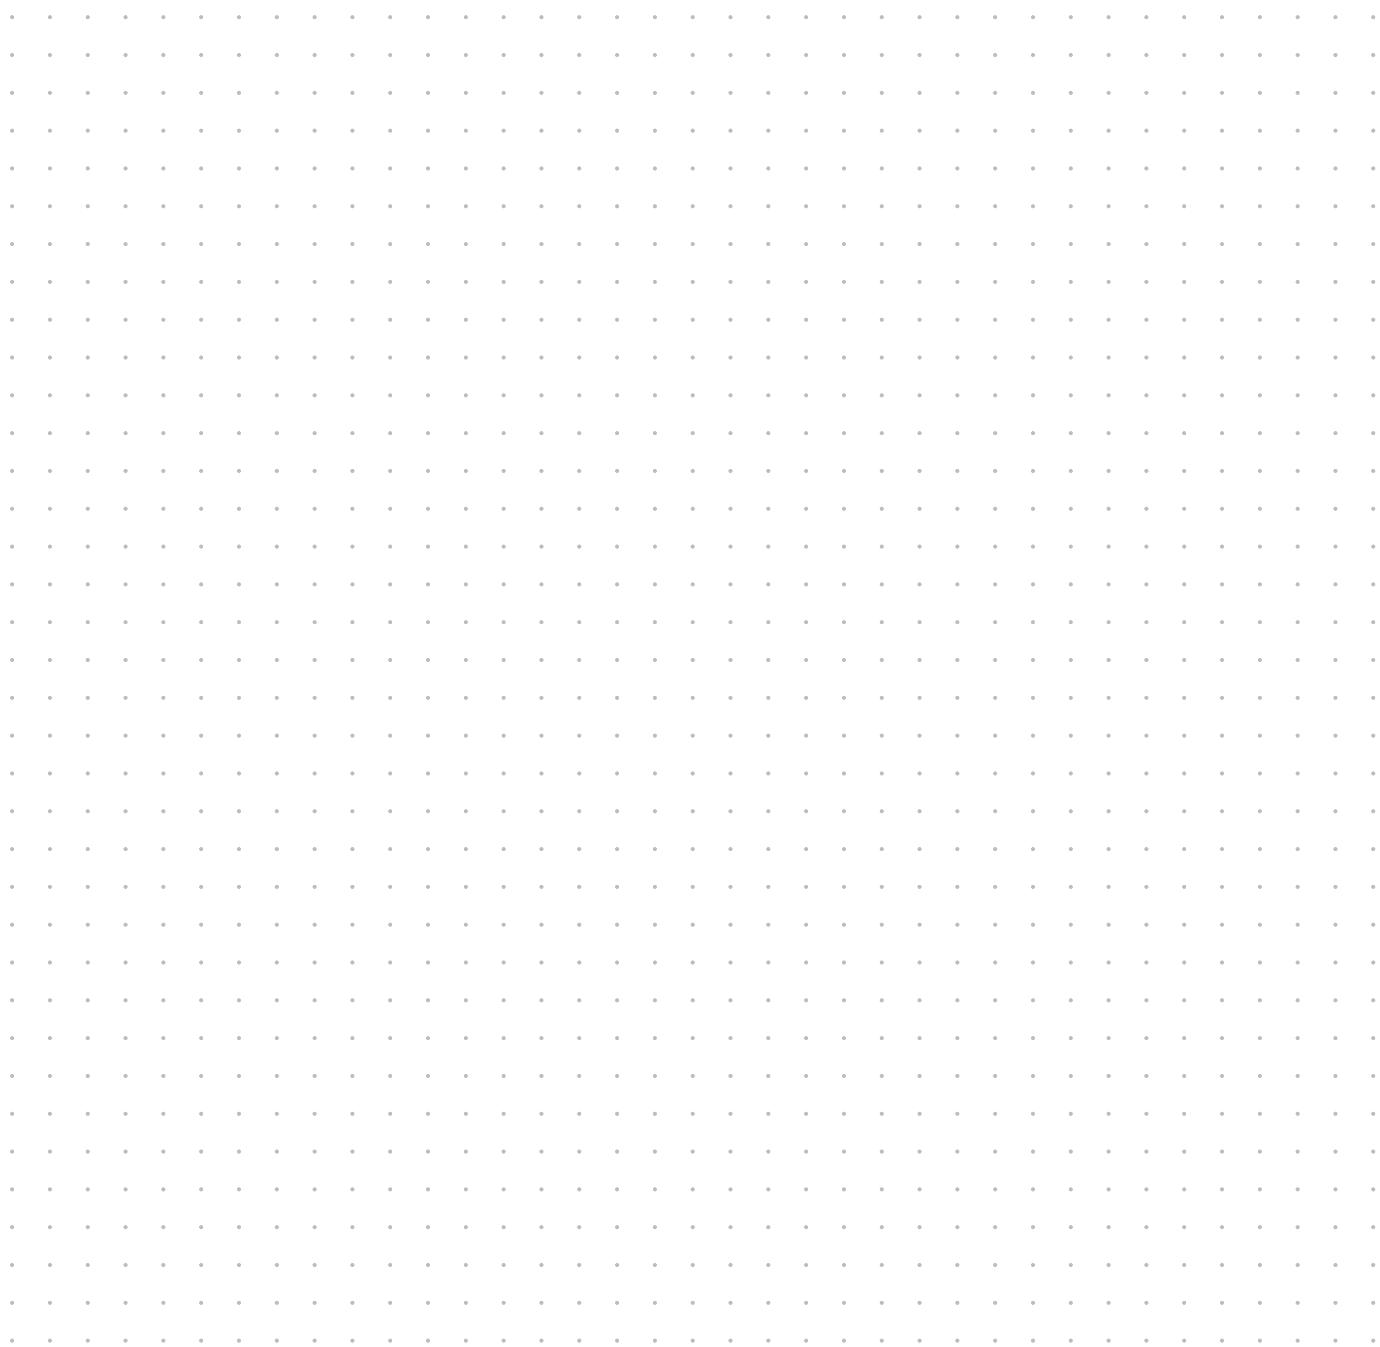

BITZER Kühlmaschinenbau GmbH
Eschenbrünnlestraße 15 // 71065 Sindelfingen // Germany
Tel +49 (0)70 31 932-0 // Fax +49 (0)70 31 932-147
bitzer@bitzer.de // www.bitzer.de

Änderungen vorbehalten // Subject to change // Изменения возможны // 80490401 // 02.2014